




NOE[®] top S

Etat 07.2021

Guide de montage
et d'utilisation

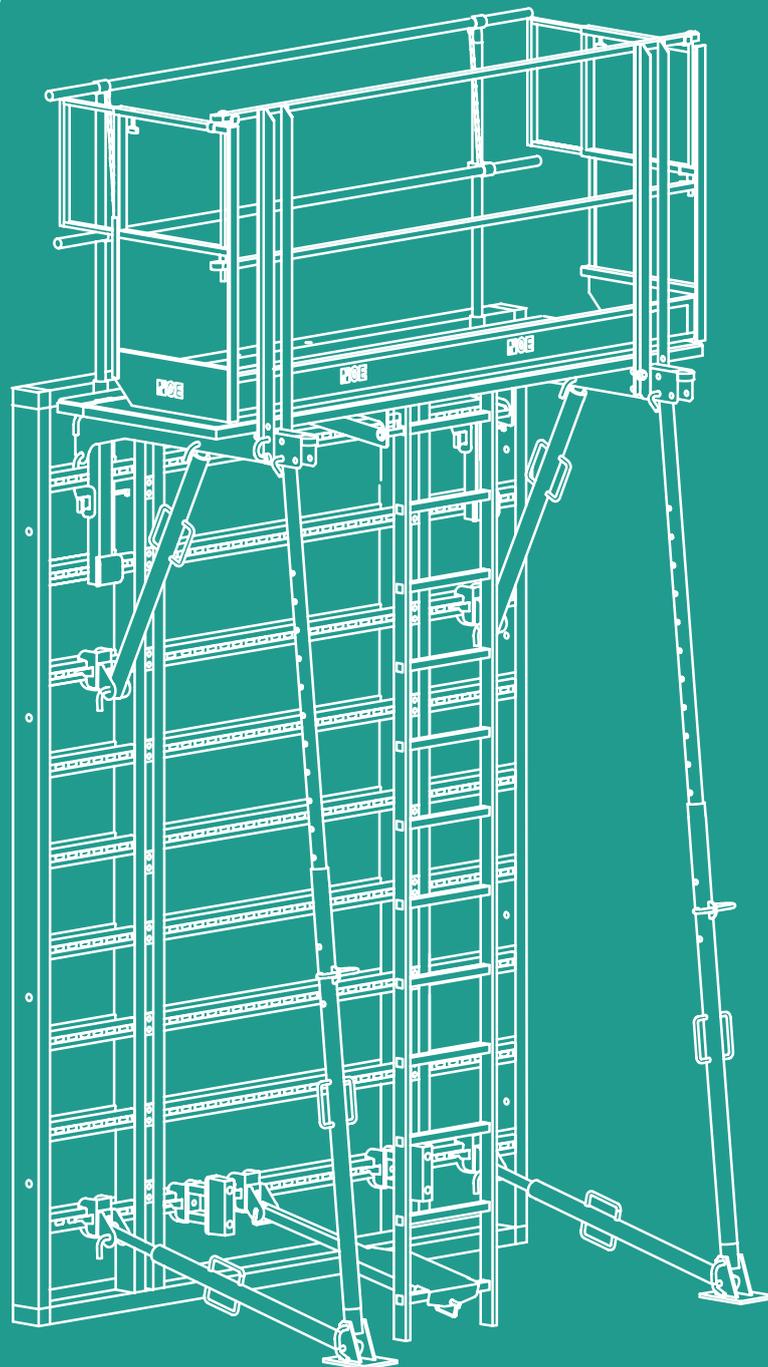



Sommaire

Page

1	Guide GSV, consignes de sécurité	4
1.1	Instructions se rapportant à l'utilisation sécurisée en conformité avec l'usage prévu de coffrages et d'étaisements	4
2	Pose sécurisée de coffrage mural	5
3	Aperçu du système NOEtop S	6
3.1	Aperçu de l'élément complet	6
3.2	Désignation des pièces de la passerelle	7
3.3	Système dimensions passerelle	7
4	Montage et utilisation des éléments NOEtop S	8
4.1	Prémontage d'une unité NOEtop S	8
4.1.1	Montage du coffrage avec passerelle, Echelle et stabilisateurs	8
4.2	Mise en place d'unités de NOEtop S	13
4.3	Rabattement et déplacement des unités prémontées	16
4.3.1	Préparation du procédé de rabattement	16
4.3.2	Rabattement des unités	17
4.3.3	Empilement des unités pour le transport	18
4.3.4	Ouverture du coffrage	18
5	Détails pour l'utilisation du coffrage NOEtop S	20
5.1	Utilisation de la passerelle	20
5.1.1	Relèvement du garde corps arrière	20
5.1.2	Relèvement de la passerelle	20
5.1.3	Fixation de la passerelle sur le coffrage	21
5.1.4	Ouverture, fermeture et rallonge des garde corps latéraux	21
5.2	Fixation du tampon sur le coffrage	22
5.3	Fixation de l'échelle et joint d'échelle	23
5.3.1	Montage de l'échelle	23
5.3.2	Raccordement de 2 échelles	24
5.3.3	Montage du bracon d'échelle	25
5.4	Stabilisateurs et étrépillons	25
5.4.1	Mise en place des étrépillons pour raidissement	25
5.4.2	Mise en place des stabilisateurs	26
5.5	Solution d'angle extérieur 90°	27
6	Utilisation standard de la passerelle NOEtop S	28
7	Solutions d'angle et surfaces de compensation	30
8	Empilement et transport à la grue	30
9	Pièces constitutives	31

1 Consignes de sécurité, guide GSV

1.1 Instructions se rapportant à l'utilisation sécurisée en conformité avec l'usage prévu de coffrages et d'étaisements

L'établissement d'une estimation des dangers encourus et de consignes de montage fait partie des obligations de l'entrepreneur. En règle générale, ces consignes sont distinctes du guide de montage et d'utilisation.

- Estimation des dangers encourus : l'entrepreneur est responsable de l'établissement, la documentation, la mise en oeuvre et la révision d'une estimation des dangers pour chaque chantier. Ses collaborateurs sont tenus de respecter la mise en oeuvre conforme à la loi des mesures en découlant.
- Consignes de montage : l'entrepreneur est responsable de l'établissement de consignes de montage sous forme écrite. Le guide de montage et d'utilisation constitue une des bases servant à l'établissement des consignes de montage.
- Guide de montage et d'utilisation : les coffrages sont du matériel de travail technique uniquement réservé à un usage professionnel. L'application conforme à l'usage prévu doit exclusivement être réalisée par du personnel disposant des qualifications professionnelles nécessaires et sous la surveillance de personnes qualifiées en conséquence. Le guide de montage et d'utilisation fait partie intégrante de la construction de coffrage. Celui-ci inclut au moins des consignes de sécurité, des données relatives à l'exécution réglementaire, à l'utilisation en conformité avec l'usage prévu et au descriptif du système. Les instructions technico-fonctionnelles (exécution réglementaire) données dans le guide de montage et d'utilisation doivent être respectées à la lettre. Les extensions, variantes ou modifications apportées constituent un risque potentiel et requièrent de ce fait l'établissement d'un justificatif à part (sous la forme par ex. d'une estimation des dangers encourus) ou de consignes de montage tenant compte de la législation, des normes et consignes de sécurité applicables. La même chose s'applique par analogie dans le cas où le client met à disposition des parties de coffrages et d'étaisements.
- Disponibilité du guide de montage et d'utilisation : l'entrepreneur doit faire en sorte que le guide de montage et d'utilisation fourni par le fabricant ou le fournisseur du coffrage soit disponible sur le site où il est utilisé, qu'il soit connu des collaborateurs avant le montage et l'utilisation du matériel et à tout moment accessible pour consultation.
- Schémas : les schémas indiqués au sein du guide de montage et d'utilisation sont des situations d'assemblage et donc de ce fait pas toujours complets du point de vue de la sécurité. Les dispositifs de sécurité éventuellement absents de ces schémas doivent néanmoins être mis en place.
- Stockage et transport: les exigences particulières en matière de transport et de stockage de chacune des constructions de coffrage doivent être respectées. Mentionnons à titre d'exemple l'emploi des dispositifs de levage correspondants.
- Contrôle du matériel : l'intégrité sans faille et le bon fonctionnement du matériel de coffrage et d'étaisement doivent être vérifiés à l'arrivée sur le chantier / le lieu de destination et avant toute utilisation. Les modifications apportées au matériel de coffrage ne sont pas autorisées.
- Pièces de rechange et réparations : les seules pièces de rechange autorisées sont celles d'origine. Les réparations doivent être exclusivement réalisées par des établissements accrédités par le fabricant.
- Utilisation d'autres produits : les mélanges de composants de coffrage de différents fabricants présentent des risques. Ils doivent être contrôlés à part et peuvent impliquer la nécessité de recourir à un propre guide de montage et d'utilisation.
- Symboles de sécurité : les symboles de sécurité individuels doivent être respectés. Exemples :



Consigne de sécurité : le non respect peut entraîner des dommages matériels ou nuire à la santé (danger de mort).



Contrôle visuel : l'action entreprise doit être contrôlée par un contrôle visuel.




Indication : données complémentaires pour l'exécution sécurisée, adéquate et professionnelle des tâches à réaliser.




- Divers : sous réserve expresse de modifications techniques liées à l'évolution technologique. L'application et l'utilisation sécurisées des produits sont soumises au respect des législations nationales spécifiques, normes et autres consignes de sécurité dans leur version en vigueur. Elles font partie des obligations tant des employeurs que des employés en matière de protection sur le lieu de travail. Il en résulte notamment l'obligation pour l'entreprise de garantir la stabilité des constructions de coffrage et d'étaisement ainsi que celle de l'ouvrage en entier durant toutes les phases de la construction. En fait également partie l'assemblage de base, le démontage et le transport des constructions de coffrage et d'étaisement, respectivement de leurs parties. L'ensemble de la construction doit être vérifié pendant et après le montage.

2 Pose sécurisée de coffrage mural

Coffrage des 2 côtés

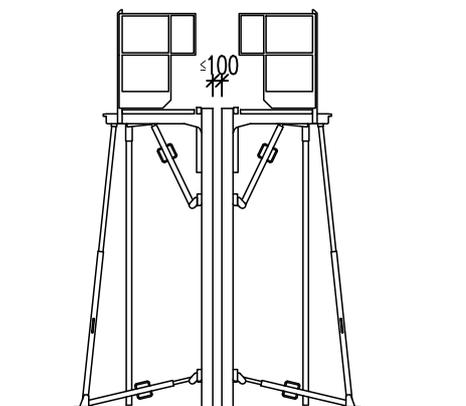

Coffrage d'un seul côté

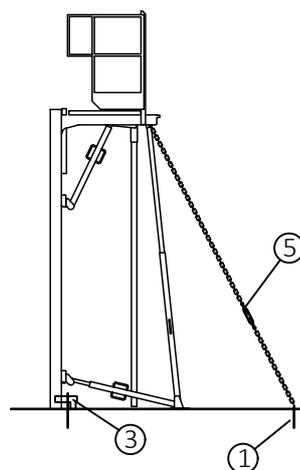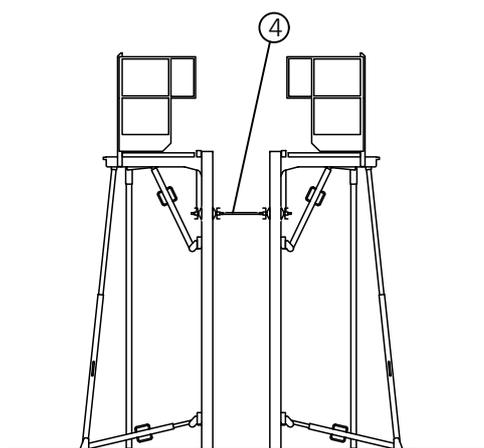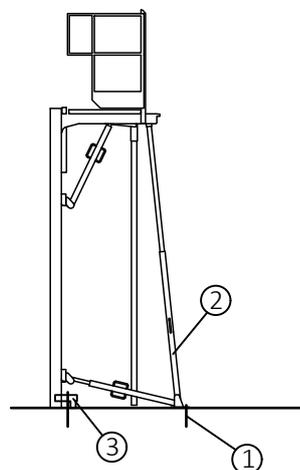

Afin de prévenir tout accident, toujours poser les éléments de façon stable (ancrer, haubaner, cheviller) le cas échéant les poser au sol de manière sécurisée.

Si les stabilisateurs sont chevillés par ancrage au sol, ils doivent pouvoir résister à la traction et à la pression. Les panneaux individuels doivent être soutenus par au moins 2 stabilisateurs. Afin de garantir la stabilité de l'ensemble, mettre en place la protection lorsque le vent exerce des contraintes.

Fixation des stabilisateurs cf. → 5.4.2


- 1 Ancrage au sol
- 2 Stabilisateur ancré
- 3 Protection de levage
- 4 Barre de tension (fixée résistant à la traction et compression)
- 5 Câble d'ancrage résistant à la traction

3 Aperçu du système NOEtop S


3.1 Aperçu de l'élément complet

Pour le NOEtop S celui ci couvre la combinaison du coffrage, passerelle, gardes-corps, échelle, stabilisateurs et sécurité en un seul élément de coffrage. Les pièces sécurisantes sur l'élément de coffrage sont pliées pour le transport et seront dépliées sur le prochain site d'utilisation. Il n'y pas de démontage de pièces.



Les largeurs du système contiennent aussi les grands panneaux que ceux à moyenne et petites dimensions et offrent un coffrage flexible avec sécurité incluse.

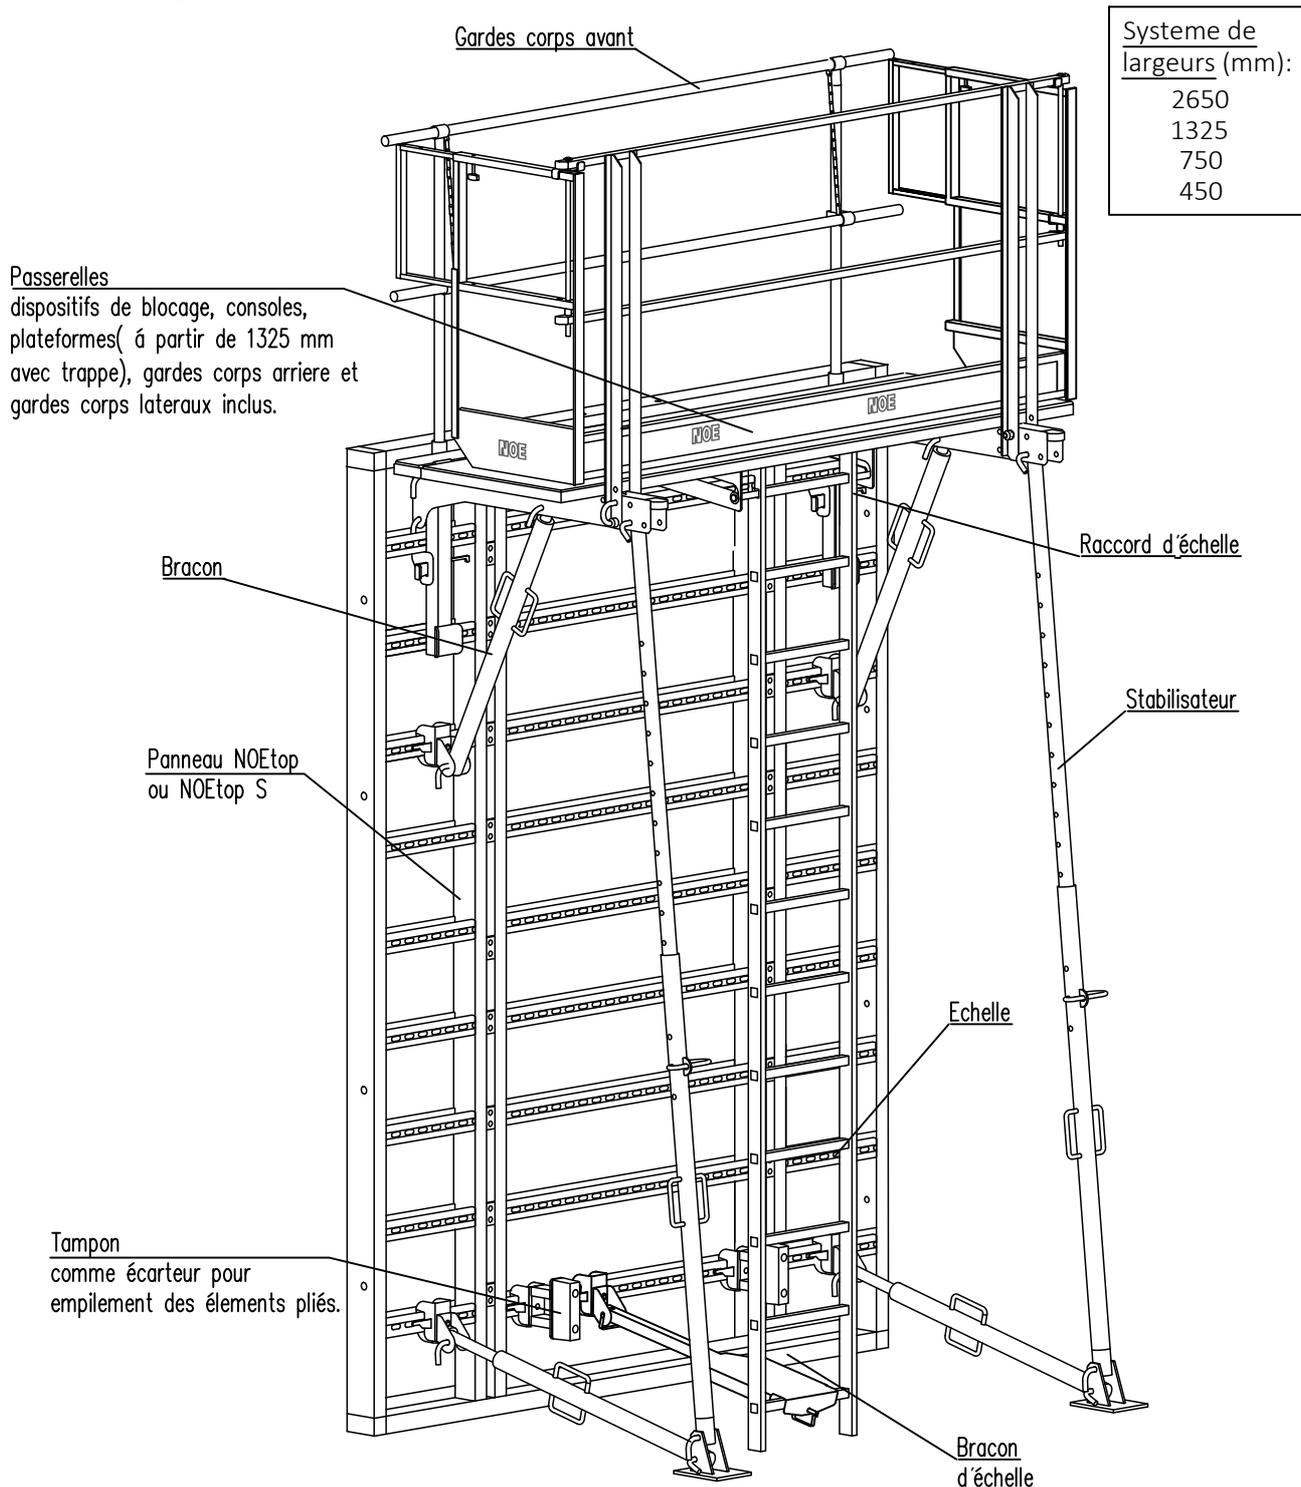

3.2 Désignation des pièces de la passerelle

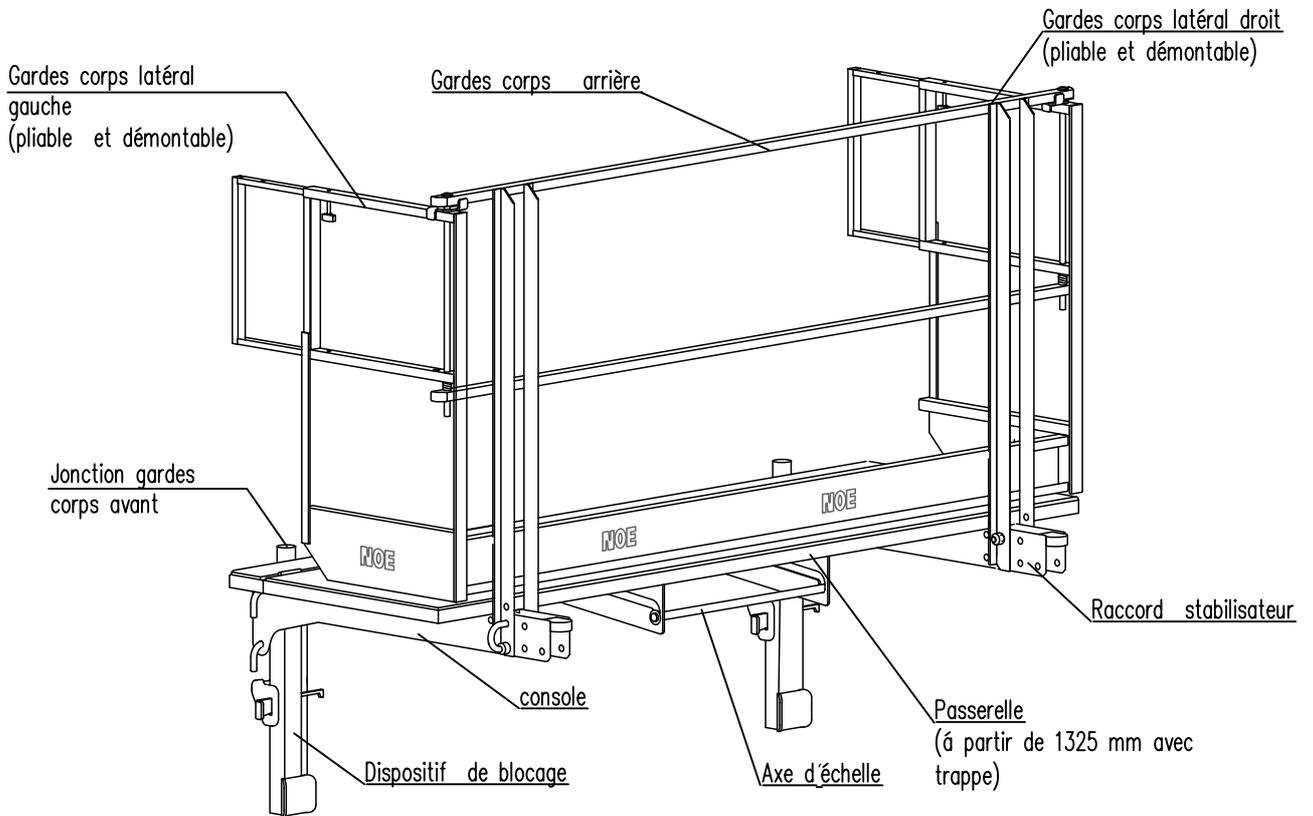

3.3 Systeme dimensions passerelle

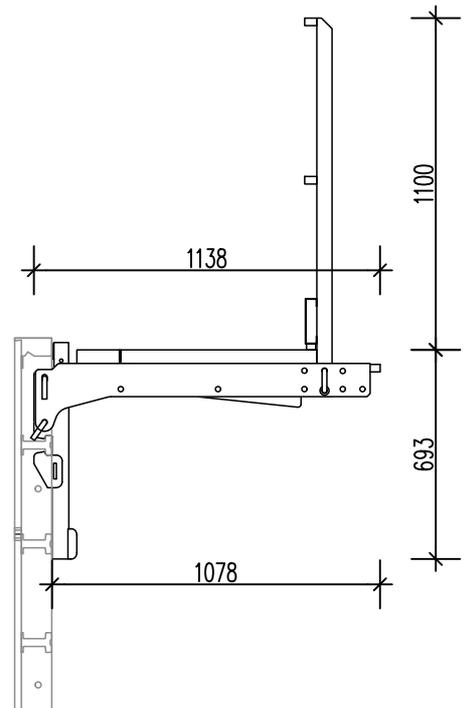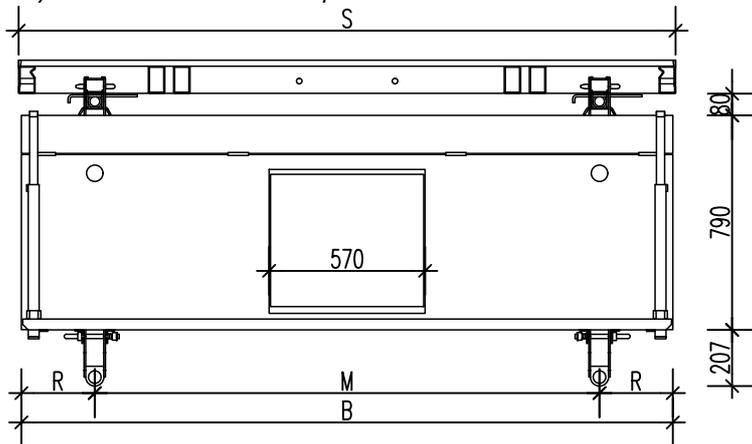

Systeme largeur S [mm]	Largeur élément B [mm]	Ecart consoles [mm]	
		R	M
2650	2630	340	1950
1325	1305	250	805
750	730	190	350
450	430	215	--

4 Montage et utilisation des éléments NOEtop S



Avant de procéder au coffrage, lire le guide de montage et d'utilisation en entier et respecter absolument les consignes de sécurité indiquées aux chapitres correspondants!

Toute personne travaillant avec le produit doit être instruite par un responsable qualifié de la sécurité du chantier.



En principe une analyse de dangers pour toutes les situations doit être effectuée par la personne qualifiée responsable de la sécurité du chantier.

N'utiliser que du matériel intact, pour cette raison examination et contrôle en détail des pièces lors des différentes étapes de travail!

Ci-après la description du premier montage par étapes des éléments standards. La description se rapporte aux éléments de largeur de 0,75 m à 2,65 m. La description détaillée et la représentation des étapes de travail se trouvent dans les chapitres correspondants. Là sont indiquées les différences du montage de plus petits éléments.

→ Renvoi à la description en détail des étapes de travail aux chapitres correspondants.


Pour la rehausse de coffrage respecter le guide de montage et d'utilisation NOEtop.

Suit la représentation du prémontage du coffrage et la description du déplacement d'unités complètes.

4.1 Prémontage d'une unité NOEtop S

4.1.1 Montage du coffrage avec passerelle, Echelle et stabilisateurs



- ◆ Mettre le panneau NOEtop ou NOEtop S sur une surface plane appropriée par ex. en le posant sur des bastinges en bois.

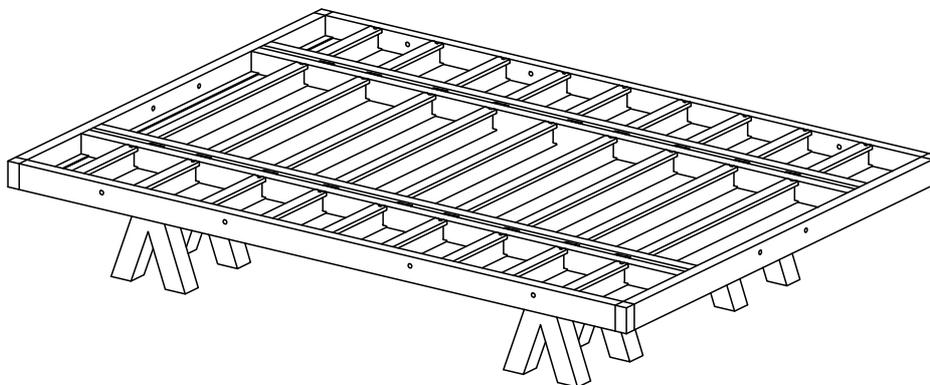


◆ Ouvrir la passerelle NOEtop S

- Ouvrir le garde corps arrière, cf. → 5.1.1


Etat de livraison

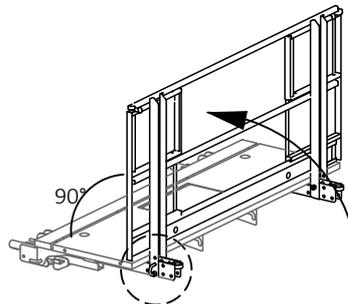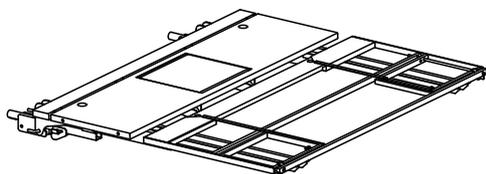

ouvrir l'épingle, ouvrir le garde corps arrière et fermer l'épingle!




- Relever la passerelle avec le garde corps (à 90° au dispositif de blocage), cf. → 5.1.2
Etayer le panneau ou le faire basculer avec prudence.

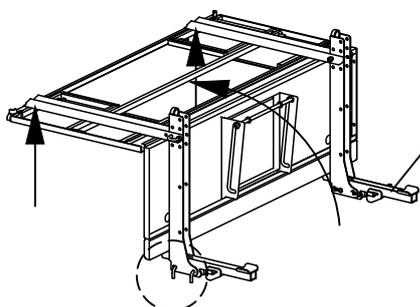

Dispositif de blocage

Enlever le connecteur, relever la passerelle, fixer le connecteur et sécuriser!




le connecteur reste en place.




Vérifier la rigidité de la passerelle et du garde corps après ouverture!


- ◆ Accrocher la passerelle sur les anneaux de grue et la balancer vers le coffrage. Accrocher la passerelle avec les nez des deux dispositifs de blocage sur le profilé oméga supérieur et sécuriser en tapant sur la clavette. Seulement après décrocher le câble de grue cf. → 5.1.3

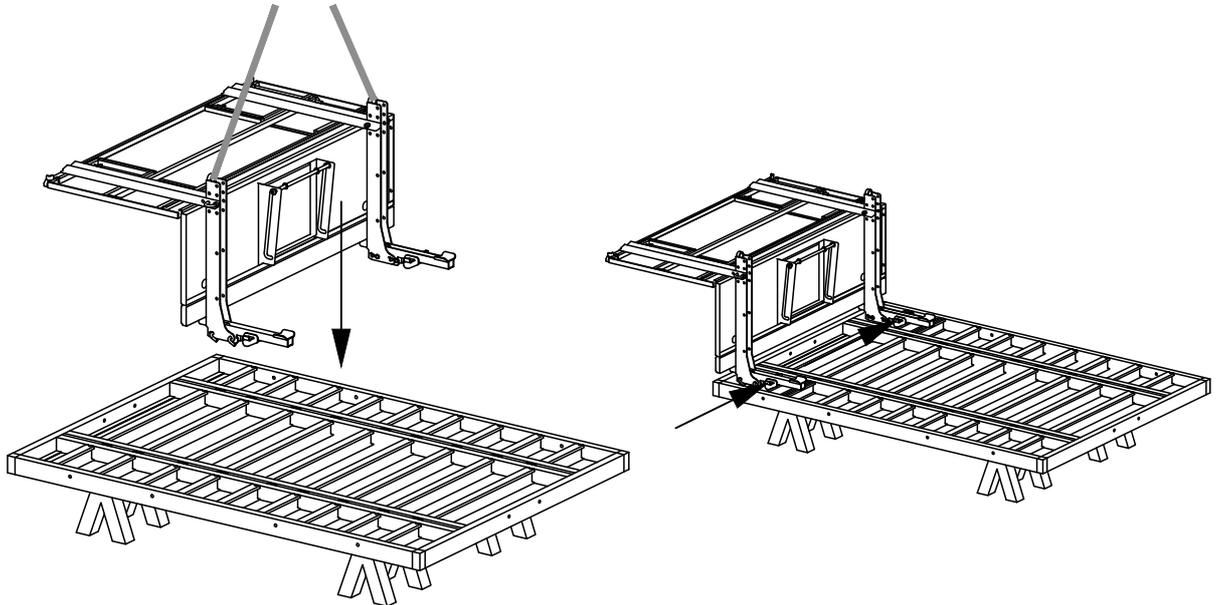


- ◆ Accrocher 2 tampons avec mâchoires de blocage sur le profilé oméga inférieur et sécuriser en tapant sur la clavette. cf. → 5.2

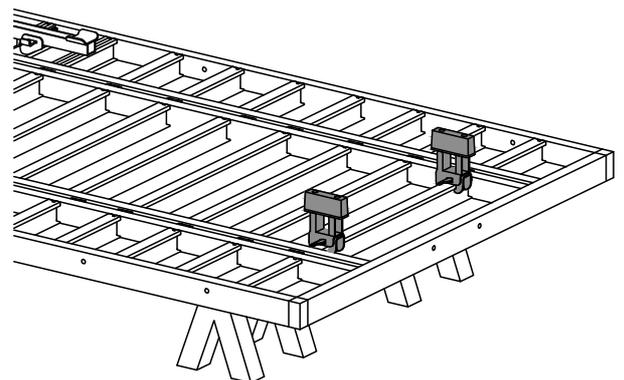


- ◆ Les échelles LSS peuvent être fixées sur les éléments avec passerelles à trappe directement à travers les axes d'échelle.

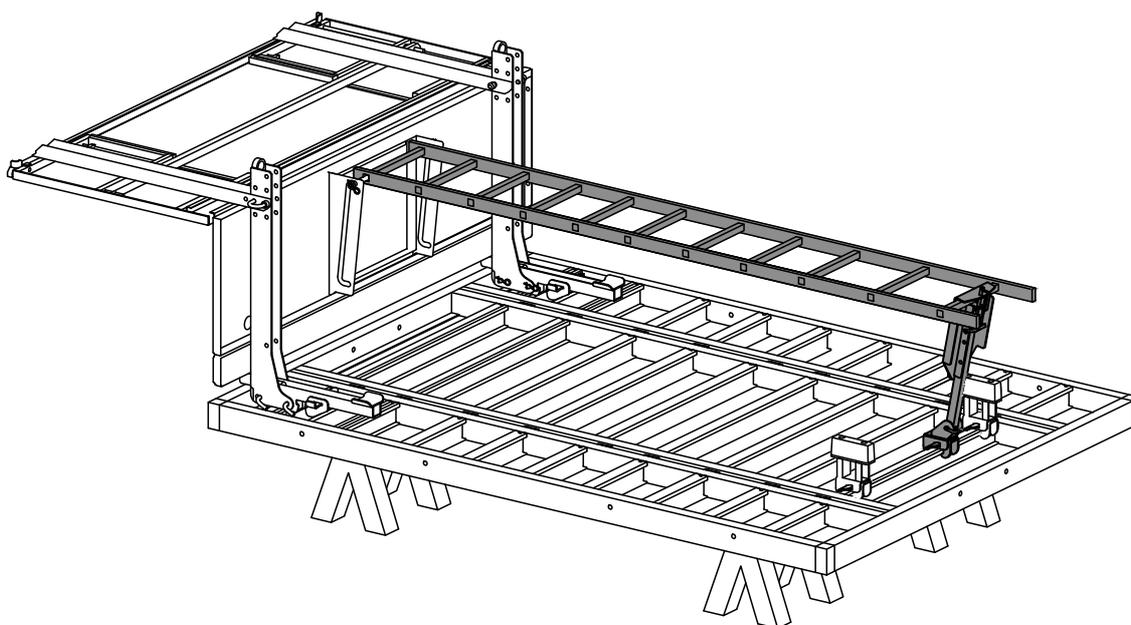


- ◆ Fixer étréssillon pour étaieage sur passerelle et coffrage.
cf → 5.4.1

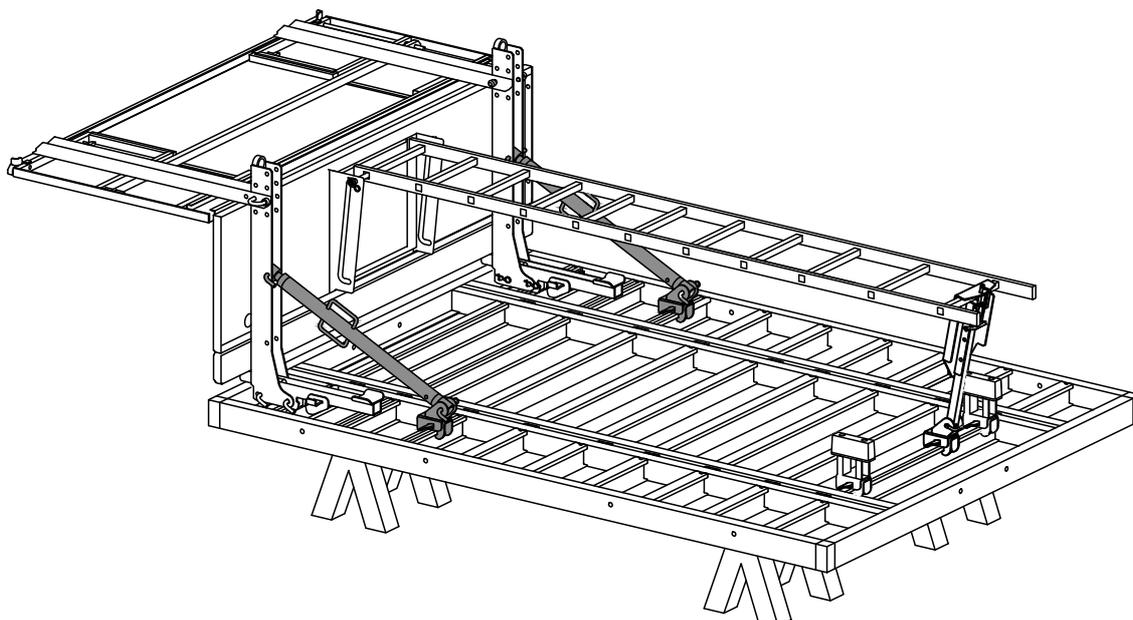

- ◆ Fixer les stabilisateurs, cf. → 5.4.2

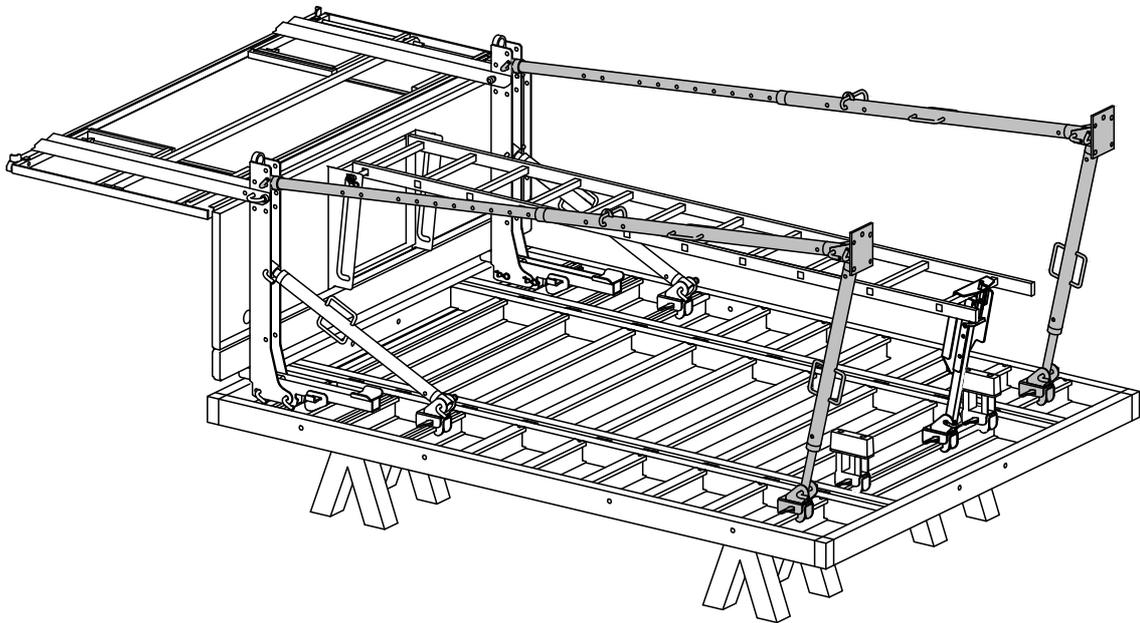


- ◆ Fixer le gardes corps avant sur la passerelle côté coffrage comme sécurité anti-chute.

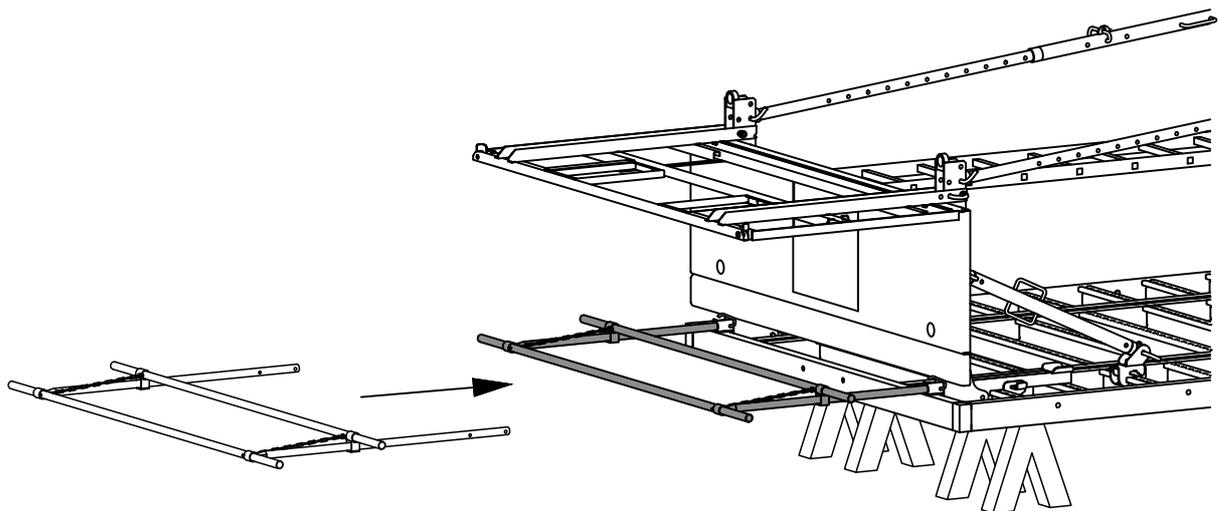

Pour un meilleur aperçu, les représentations
suivantes sont simplifiées et le gardes corps
avant n'est pas représenté!

- ◆ Ouvrir les deux garde corps latéraux (pour passerelles 1,323-2,65 m).
Ils servent de sécurité anti-chute lors de la mise en place des panneaux,
cf → 5.1.4

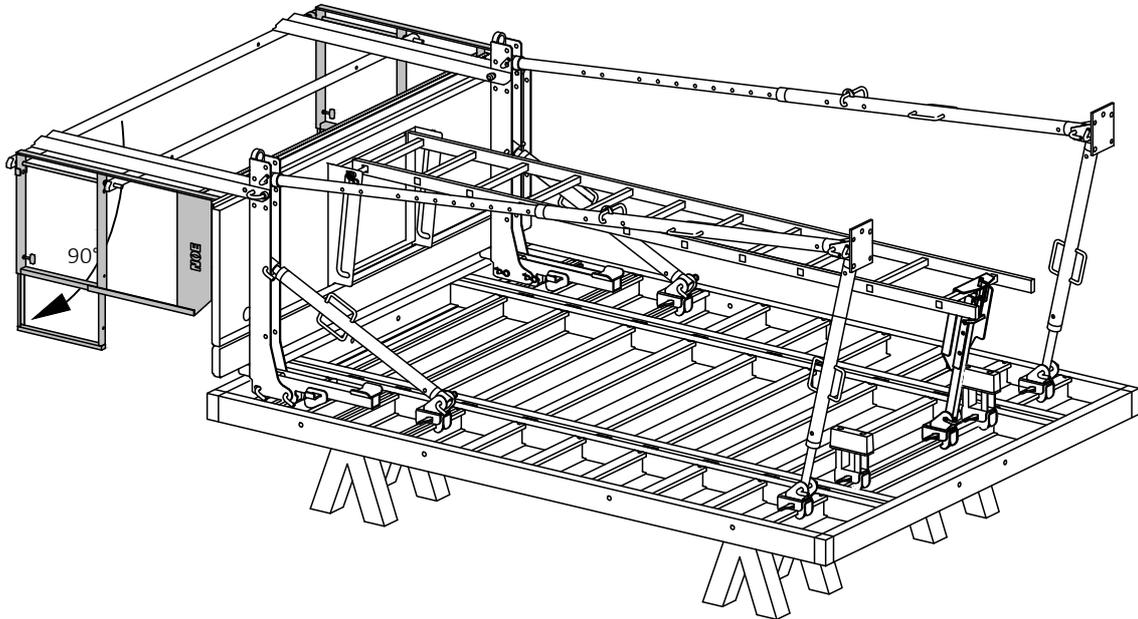


4.2 Mise en place d'unités de NOEtop S


- ◆ Relever la planche avant du platelage et accrocher le crochet de grue sur le profilé périmétrique du cadre.
- ◆ Mettre un palonnier pour la mise en place du coffrage et accrocher le câble de la grue sur le palonnier. Relever lentement avec la grue et transporter jusqu'au lieu d'utilisation.




Pour le montage et l'utilisation du crochet de grue et du palonnier respecter les indications et consignes à part des instructions de service.

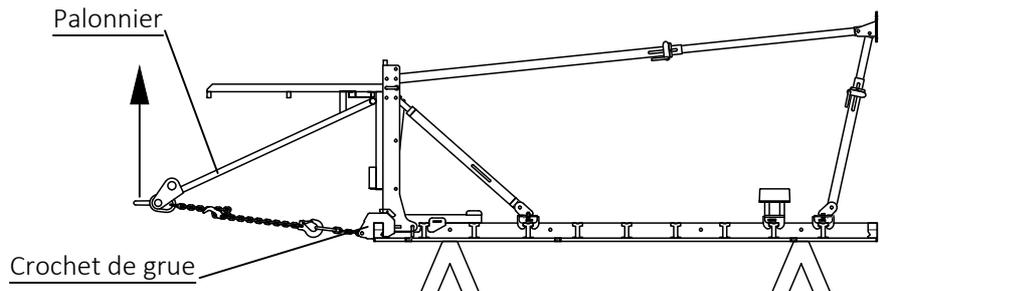

- ◆ Déposer l'élément sur le lieu d'utilisation, aligner et bien fixer les stabilisateurs contre la traction et la compression.
Seulement après décrocher le crochet de grue.

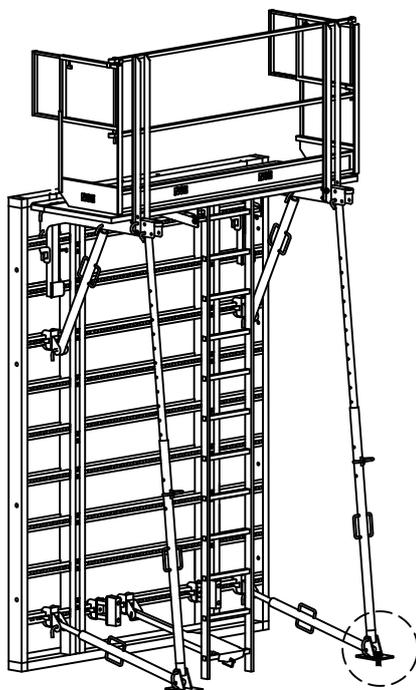


Les gardes corps avant pour sécurité anti-chute ne sont pas représentés sur le croquis de montage pour la clarté.




- ◆ 2. Element comme auparavant, mais préparer sans échelle, transporter avec la grue et déposer.

Mettre en place les pièces d'assemblage, ancrer les stabilisateurs contre la traction et compression, seulement après décrocher le crochet de grue.

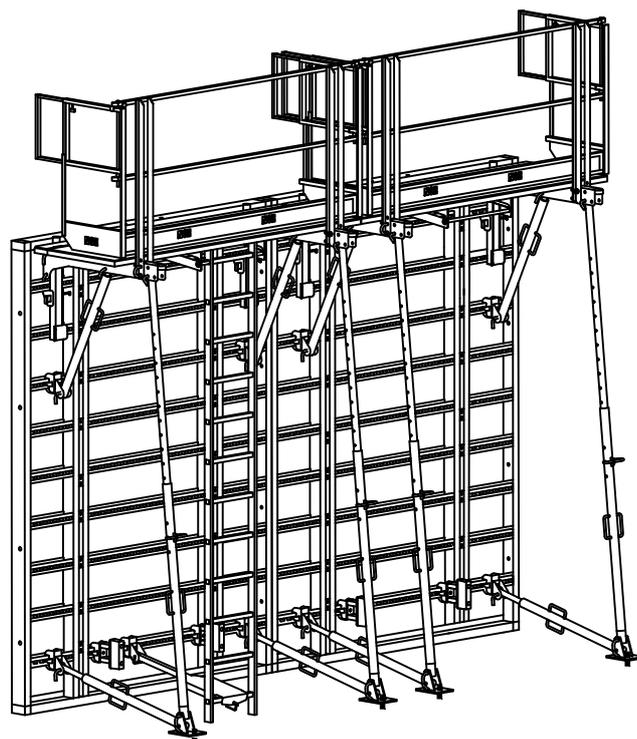

- ◆ Les gardes corps latéraux au joint des deux éléments peuvent être maintenant rabattus.

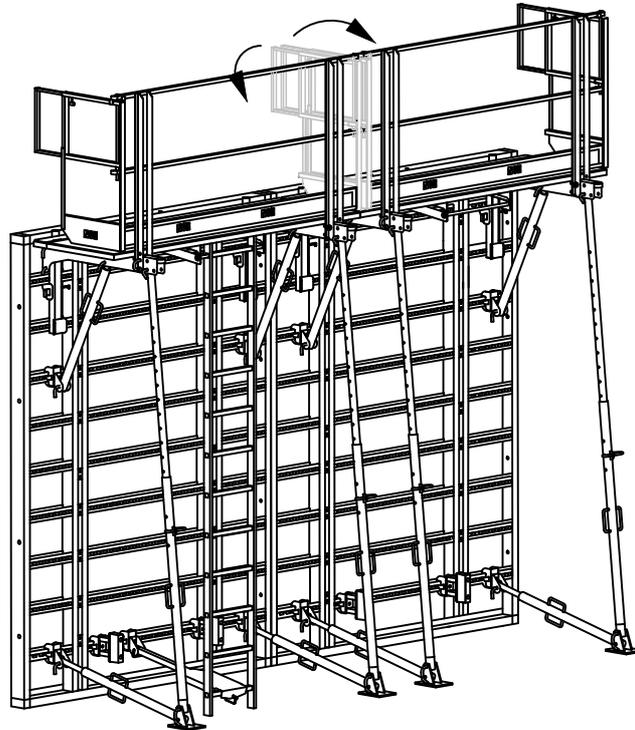

Coffrer la rotation complète selon le schéma représenté.



Avant chaque utilisation de la passerelle vérifier l'exactitude et la sécurité du montage.

Pour les étapes suivantes de travail, comme mettre l'huile de décoffrage, pose du coffrage de fermeture, informations importantes sur le bétonnage et décoffrage etc. sont à prendre du NOEtop.



Pour toutes les étapes nécessaires avant, pendant et après le bétonnage respecter le manuel de montage et d'utilisation du NOEtop.

4.3 Rabattement et déplacement des unités prémontées

Après le prémontage les unités ne doivent pas être démontées pour le transport vers le prochain lieu d'utilisation, mais seulement rabattues.

4.3.1 Préparation du procédé de rabattement

Avant de faire le procédé de rabattement le coffrage face avant doit être posé et sécurisé sur des bastaings en bois sur surface plane appropriée. Ensuite effectuer les étapes 1-5.

Etais:


1. Enlever les raccords des stabilisateurs et des étrépillons du coffrage.
2. Démontez les étrépillons de la console.
3. Tirer la goupille de sécurité du long étau.

Echelle:

4. Démontez complètement le bracon d'échelle.
5. Pousser l'échelle vers la face arrière du coffrage (appuyer l'échelle vers le haut, avec l'axe d'échelle pousser dans la rainure et tirer vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la cavité).

Passerelle:

6. Rabattre les deux gardes corps latéraux.

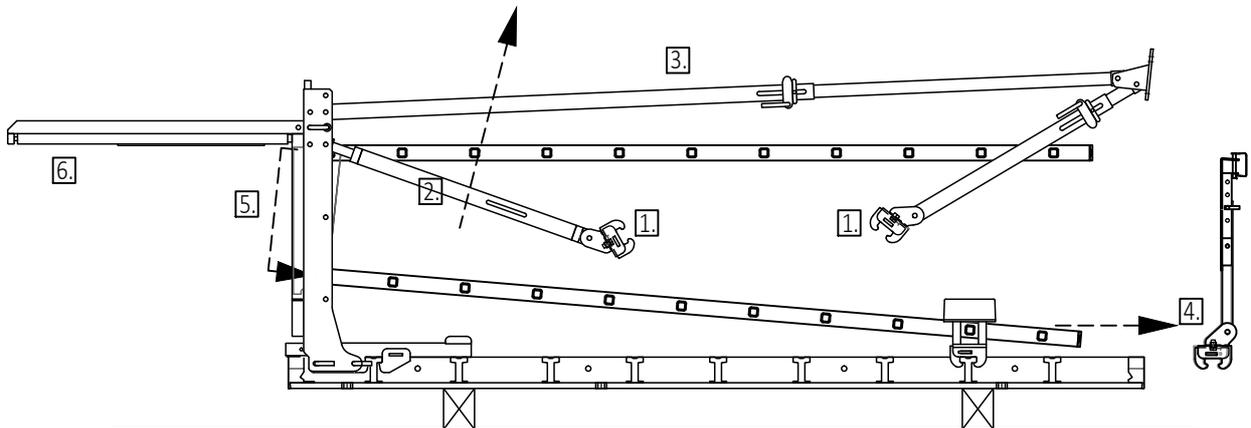

4.3.2 Rabattement des unités


Lorsque les pièces sont enlevées comme décrit, l'élément peut être rabattu en 3 étapes:

7. Enlever les goupilles des deux côtés, rabattre la console sur le coffrage, monter à nouveau les deux goupilles.
8. Ouvrir l'épingle des deux côtés, rabattre les gardes corps et à nouveau fermer l'épingle.
9. Pour les gardes corps avant déjà enlever les goupilles et faire glisser jusqu'à l'arrêt.

En plus 2 étapes de montage peuvent être encore nécessaires
(pour la clarté elles sont représentées sur deux vues différentes):


10. Mettre les étais et bracons sur le coffrage et les faire rentrer en couissant autant que possible de sorte qu'ils ne dépassent plus ou peu.

◆ avec représentation des stabilisateurs et du gardes corps avant

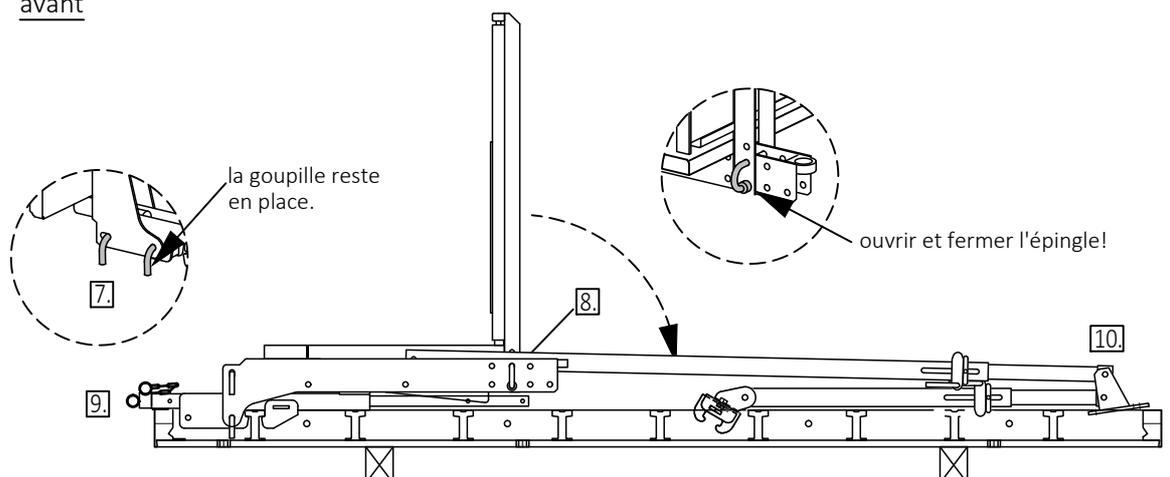


◆ avec représentation de l'échelle

Attention:
lors de chaque procédé de
rabattement il y a danger
de coincement!

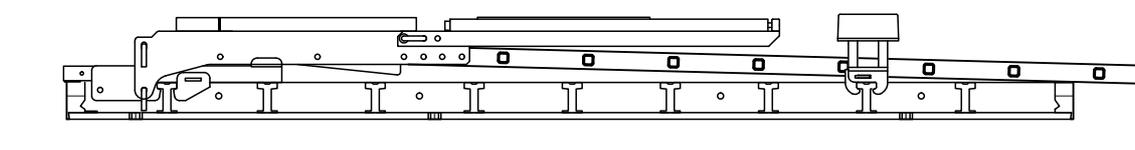



4.3.3 Empilement des unités pour le transport

Les éléments rabattus peuvent être empilés les uns sur les autres sans mesures supplémentaires. Ils reposent sur des tampons qui sont intégrés dans l'échafaudage.

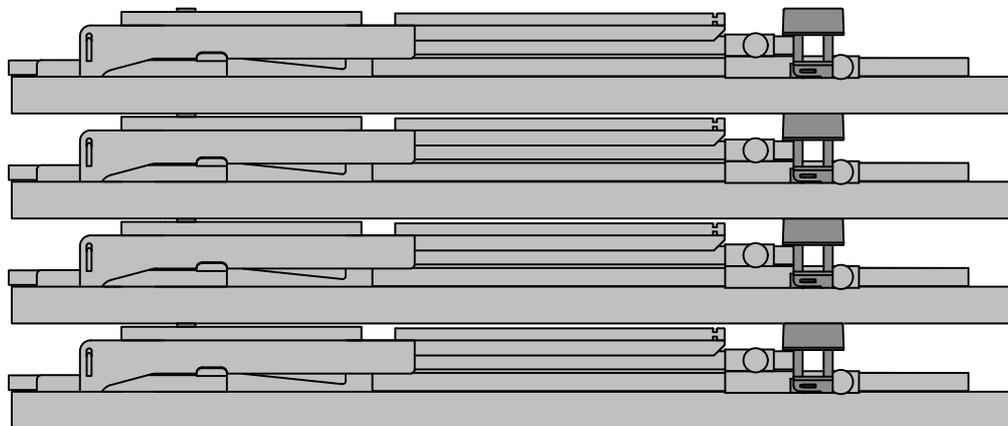

4.3.4 Ouverture du coffrage

Etant donné qu'il s'agit ici de l'ordre inversé par rapport au rabattement qui a été décrit en détail dans le chapitre précédent, le procédé ici sera montré seulement en quelques étapes.

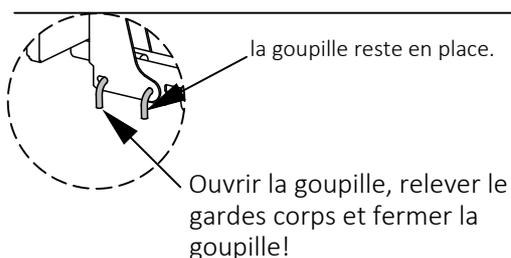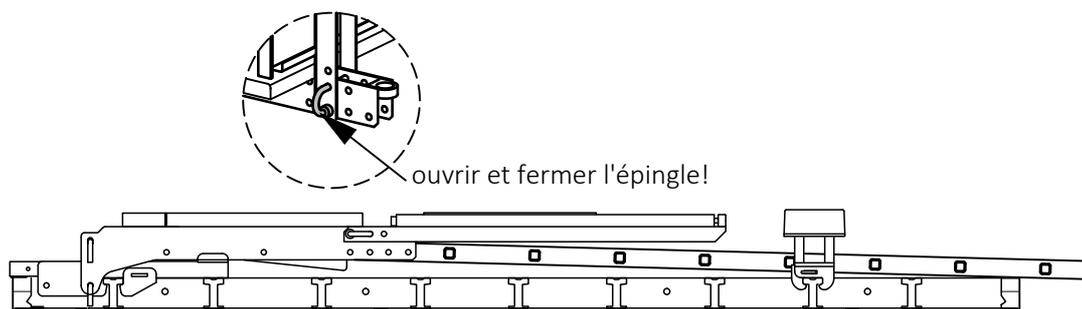





Attention:
lors de chaque procédé de relèvement il y a danger de coincement!

- Poser le coffrage avec la face avant sûrement sur des bastaings en bois sur une surface plane appropriée.
- Ouvrir les deux épingles et relever le gardes corps.
- Ouvrir la goupille et relever la passerelle, fermer la goupille.

- Accrocher l'étau oblique et le bracon court avec le raccord d'étau sur le profilé oméga du panneau et le fixer en tapant sur la clavette.
- Ajuster les étais en longueur et remettre la goupille sur le grand étau.

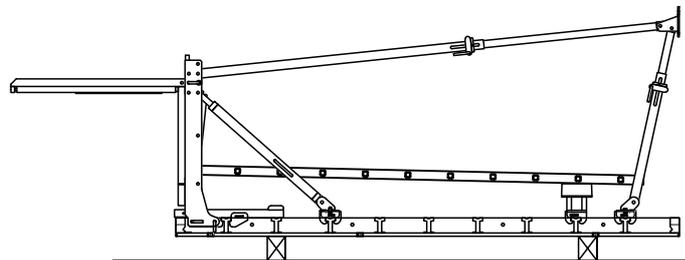

- Pousser l'échelle avec l'axe d'échelle le long la rainure vers l'arrière, laisser s'enclencher, tirer l'échelle en longueur et mettre le bracon d'échelle.
- Ouvrir les deux gardes corps latéraux.
- Si nécessaire, positionner le garde corps avant et sécuriser avec les goupilles.

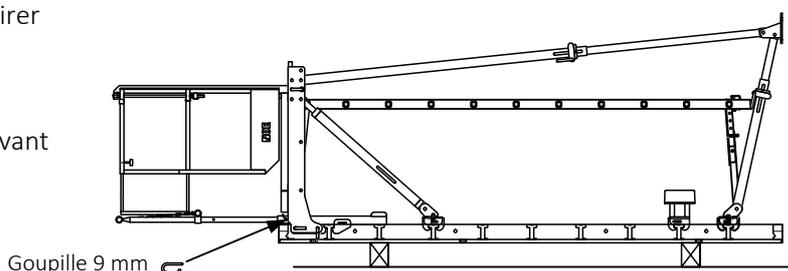


Mettre en place le palonnier pour relever le coffrage et accrocher le câble de grue sur le palonnier. Relever lentement avec la grue et transporter vers le prochain lieu d'utilisation.

- Relever la planche avant du platelage et accrocher le crochet de grue.
- Monter le palonnier et enclencher le câble de grue.
- Relever prudemment l'élément avec la grue le transporter vers le lieu d'utilisation et le poser.
- Cheviller les stabilisateurs contre traction et compression, et seulement après enlever le câble de grue.
- Procédures ultérieures consulter → 4.2

Pour le montage et l'utilisation du crochet de grue et du palonnier respecter les instructions de service correspondantes.


Avant chaque utilisation de l'échafaudage effectuer un contrôle et vérifier le montage correct de toutes les pièces.

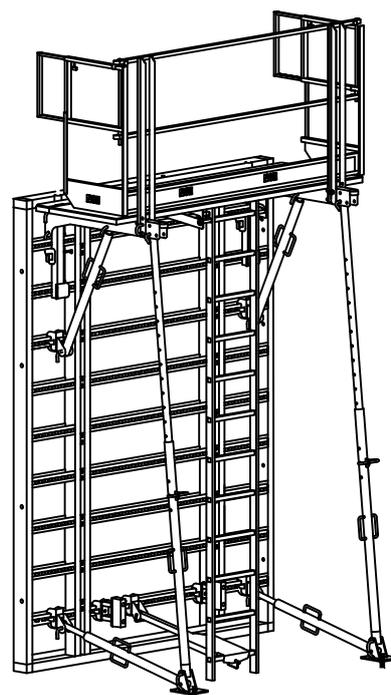

5 Détails pour l'utilisation du coffrage NOEtop S


5.1 Utilisation de la passerelle

5.1.1 Relèvement du gardes corps arrière

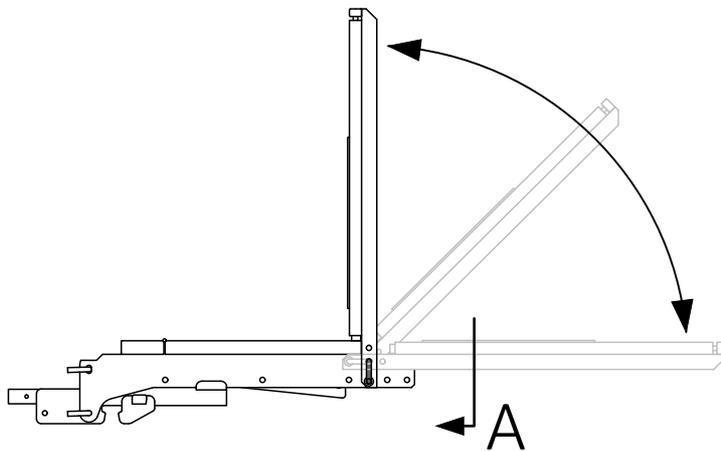


Élévation A

- ◆ Ouvrir l'épingle



- ◆ Fermer l'épingle





- ◆ Pour ouvrir tirer l'épingle et relever le gardes corps. Ensuite lâcher prise pour qu'elle se ferme et s'enclenche à nouveau.




5.1.2 Relèvement de la passerelle


- ◆ Retirer la Goupille A (laisser la goupille B en sa position!) et relever la passerelle à 90°. Dans cette position monter la goupille A et sécuriser avec la goupille ressort.

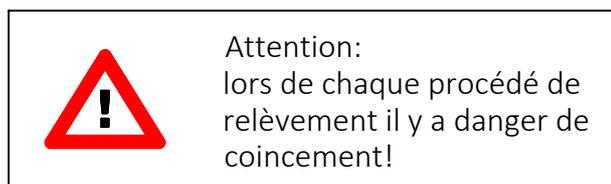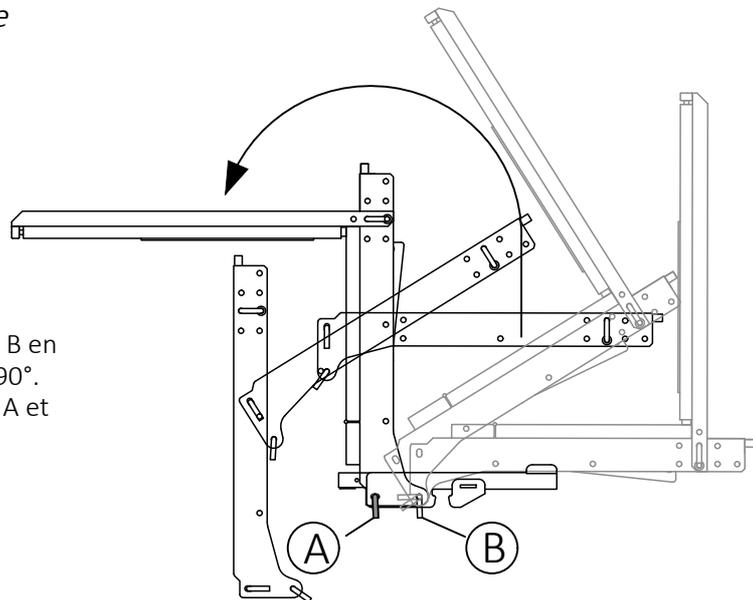

5.1.3 Fixation de la passerelle sur le coffrage

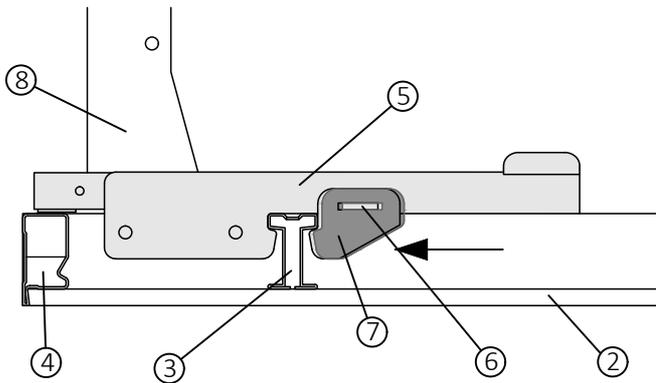



- ◆ Accrocher le crochet de grue dans les anneaux et transporter la passerelle vers le coffrage.
- ◆ Accrocher le dispositif de blocage avec le nez sur le profilé oméga supérieur du panneau, aligner la passerelle centrée et taper aux deux côtés sur la clavette la pour que la fixette de la clavette se ferme.

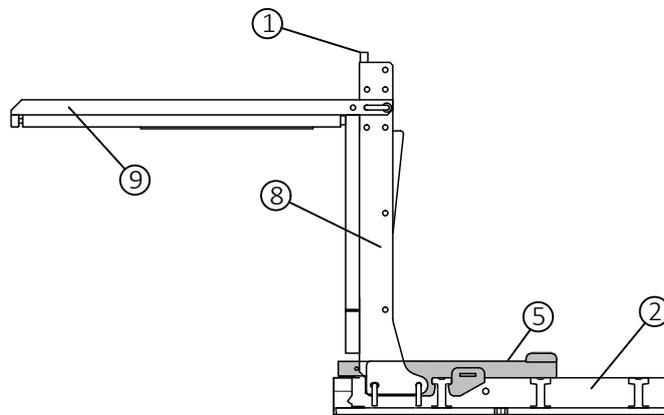

- 1 Anneau pour grue
- 2 Panneau NOEtop
- 3 Profilé oméga
- 4 profilé périmétrique
- 5 Dispositif de blocage
- 6 Clavette
- 7 Fixette de clavette
- 8 Console de la passerelle NOEtop S
- 9 Gardes corps arrière
- 10 Gardes corps latéral
- 11 Rallonge
- 12 Boulon à poignée

5.1.4 Ouverture, fermeture et rallonge des gardes corps latéraux


- ◆ Lors de la livraison les gardes corps latéraux sont fermés et ancrés dans le gardes corps arrière. Pour ouvrir desserrer le boulon à poignée jusqu'à ce qu'il n'ait plus prise sur le gardes corps arrière et que le gardes corps latéral pivote à 90°.
- ◆ Pour rallonger les gardes corps continuer à desserrer le boulon à poignée, jusqu'à ce que la rallonge se laisse tirer. Bloquer dans la position souhaitée en serrant et fixant le boulon.

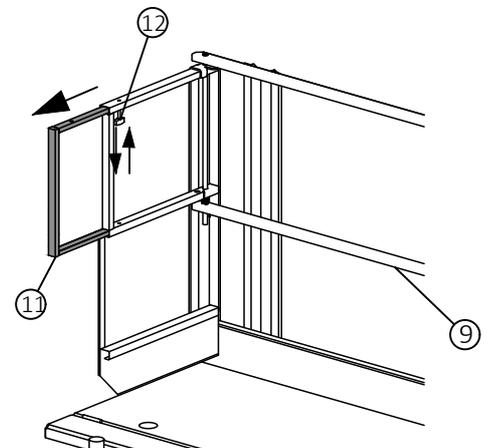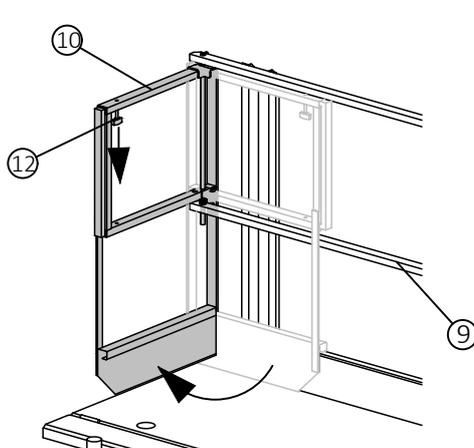

- ◆ Pour fermer le gardes corps desserrer le boulon, faire rentrer la rallonge, rabattre le gardes corps latéral sur le gardes corps arrière et pour sécuriser serrer le boulon.



5.2 Fixation du tampon sur le coffrage

- ◆ Accrocher le tampon avec la machoire de blocage sur le profilé Omega inférieur et sécuriser en tapant sur la clavette.

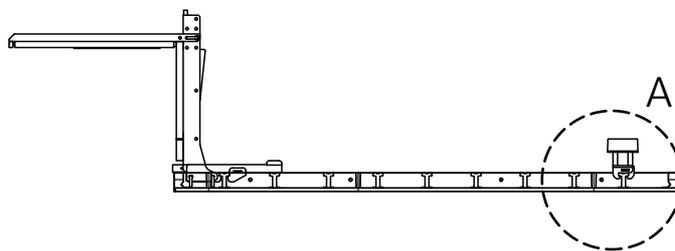

- 1 Profilé oméga du coffrage modulaire NOEtop
- 2 Tampon
- 3 Dispositif de blocage
- 4 Clavette

Detail A

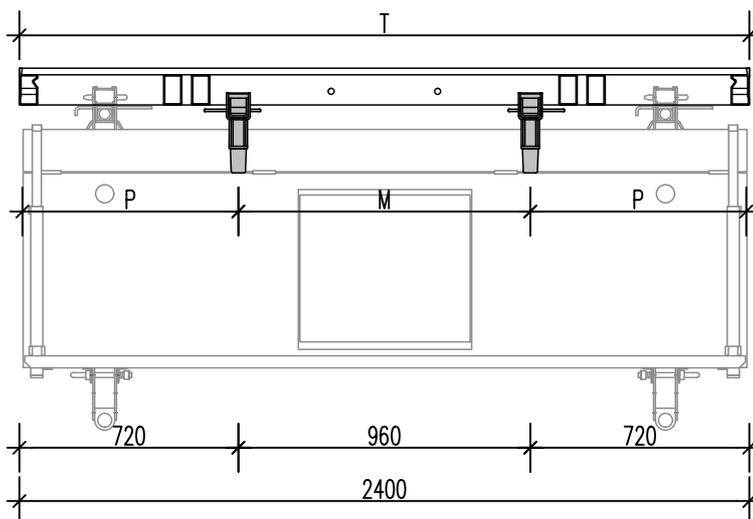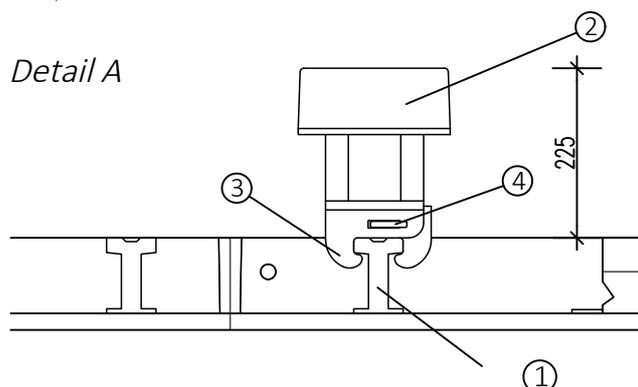


Largeur pan. T [mm]	Ecart tampon [mm]	
	P	M
2650	720	1210
1325	380	565
750	112	526
450	112	--

5.3 Fixation de l'échelle et joint d'échelle


Les échelles seront fixées sur la passerelle à l'aide d'axe d'échelle.

En fonction de la hauteur de coffrage les échelles peuvent être combinées et raccordées avec des rallonges d'échelles.

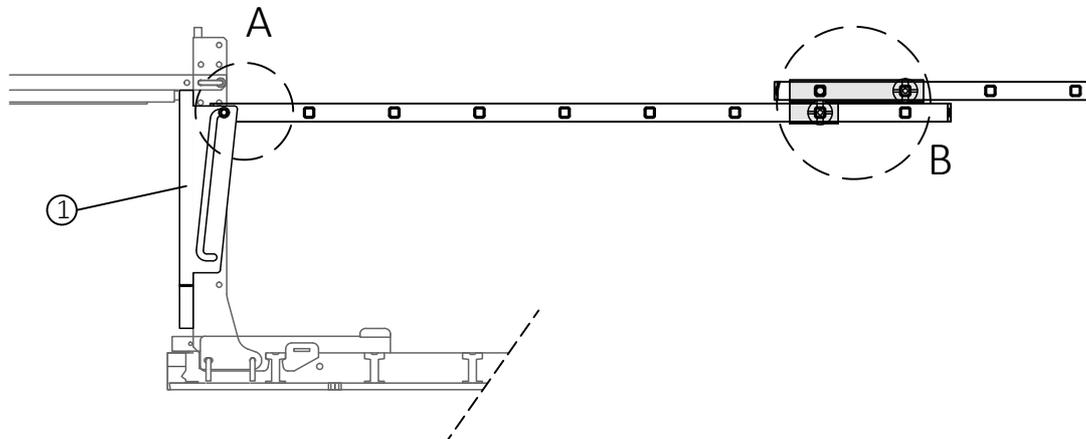

5.3.1 Montage de l'échelle

Detail A

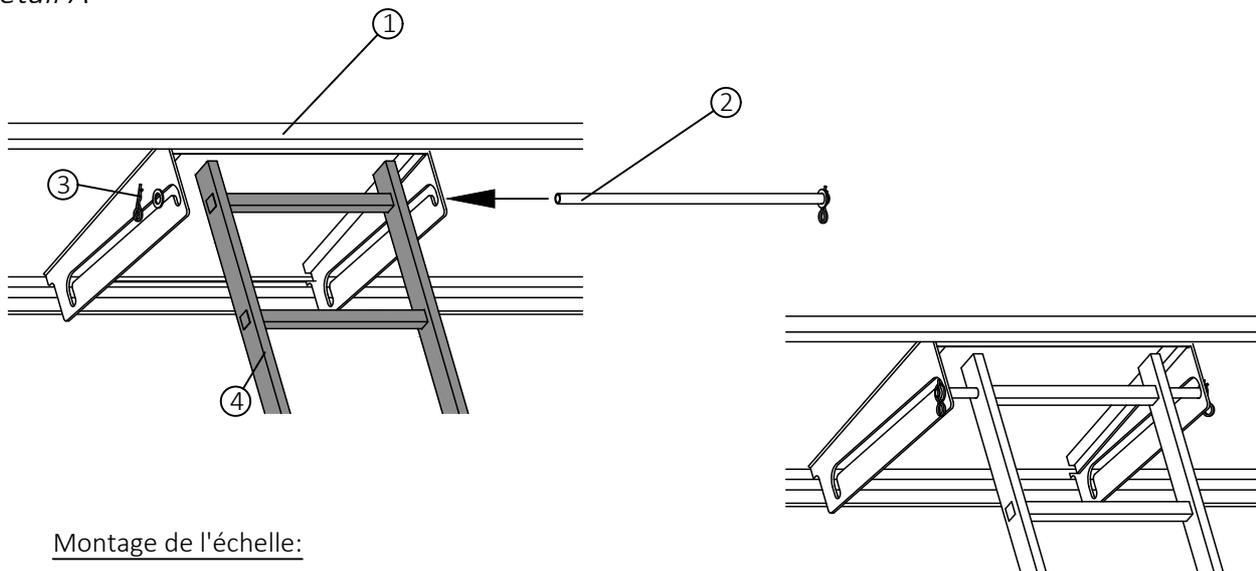


Montage de l'échelle:

- Retirer les goupilles élastiques extérieures et la rondelle sur l'axe d'échelle de la plateforme NOEtop S et retirer l'axe des tôles latérales.
- Agencer les échelles et sassurer que le petit dépassement des longerons est en haut.
- Pousser l'axe à travers les tôles latérales et à travers l'ouverture supérieure de l'échelle.
- Remettre en place les rondelles et les goupilles élastiques pour la sécurisation.

- 1 Passerelle NOEtop S
- 2 Axe d'échelle
- 3 Goupille et rondelle
- 4 Echelle


5.3.2 Raccordement de 2 échelles

Detail B - Joint d'échelle contondant ou décalé

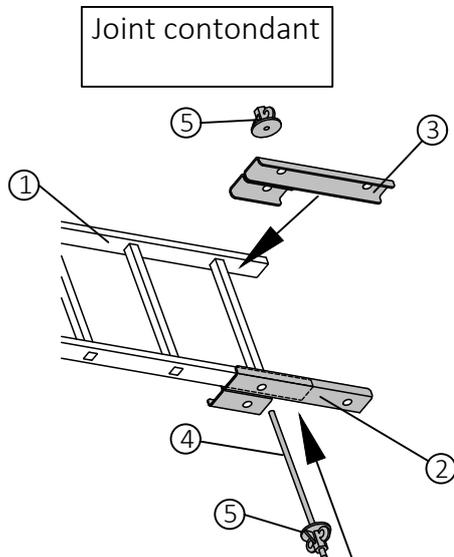

Joint contondant



- 1 Echelle voir Référence 5.2
- 2 Rehausse d'échelle gauche Réf. 126707
- 3 Rehausse d'échelle droite Réf. 126708
- 4 Entretoise 60 cm Réf. 670600
- 5 Ecrou Sprint Réf. 680580

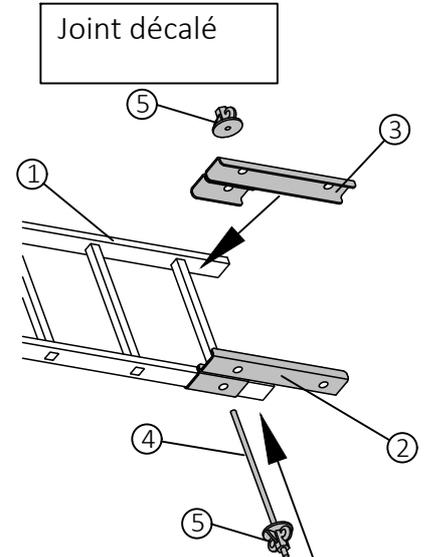



Joint décalé

- ◆ Mettre les rallonges d'échelle droite et gauche sur la barre d'échelle.
Joint contondant : mettre la joue longue
Joint décalé : mettre la joue courte

Faire tourner le sprint sur l'entretoise, guider à travers les rehausse d'échelle et les échelons et fixer avec le 2.eme Sprint.

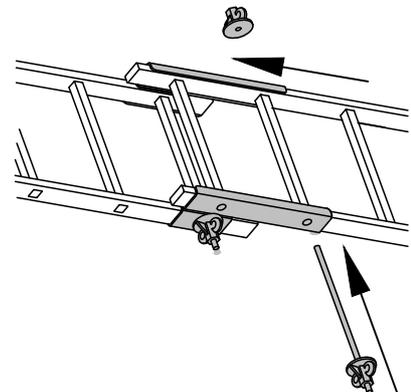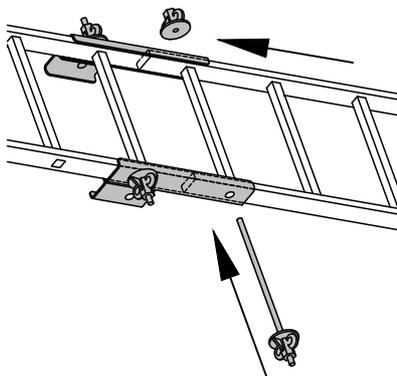


- ◆ Insérer l'échelle dans la rehausse d'échelle, guider l'entretoise à travers le trou et les échelons et sécuriser avec l'écrou sprint.
Pour le joint décalé l'échelon peut être choisi en fonction de la longueur d'échelle souhaitée.

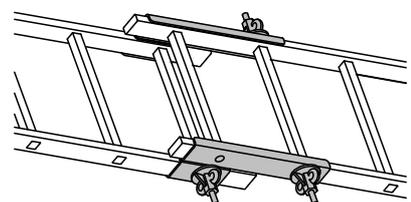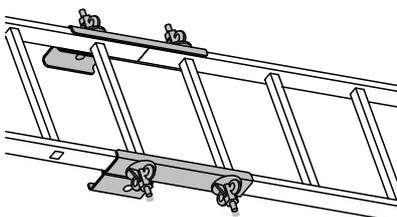


5.3.3 Montage du bracon d'échelle

- ◆ Accrocher le bracon d'échelle sur le profilé omega du bas à l'aide de la mâchoire de blocage et sécuriser en tapant sur la clavette.
- ◆ Mettre la tôle-marchepied avec l'arête arrière sur l'échelon et sécuriser avec boulon à ressort. Si besoin adapter la longueur du bracon.

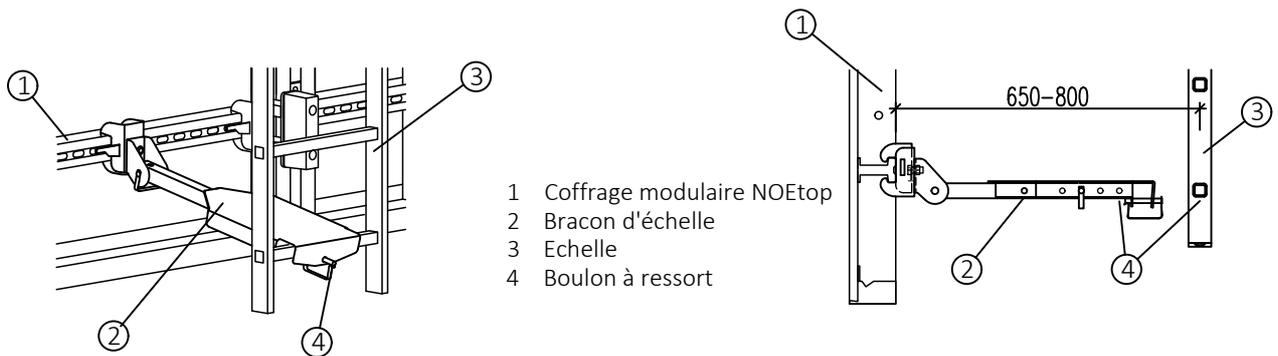


- ◆ Pour les rehausses de passerelles, au lieu de fixer les échelles sur le coffrage avec le bracon d'échelle elles seront fixées sur le garde-corps arrière avec la bride fixe échelle pour libérer l'espace de circulation.

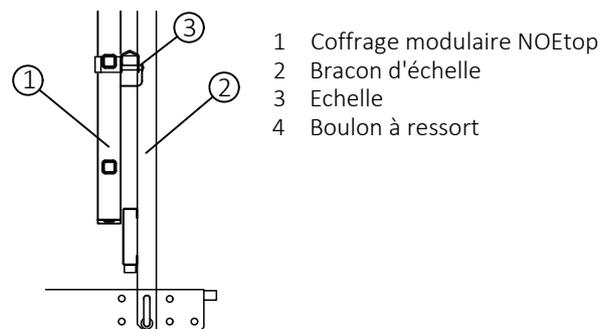


5.4 Stabilisateurs et étrépillons

5.4.1 Mise en place des étrépillons pour raidissement


- ◆ Fixer le raccord de stabilisateur avec le connecteur L sur l'étrépillon et sécuriser avec la goupille à ressort.
- ◆ Accrocher le raccord de stabilisateur dans l'axe de la console sur le profilé omega et sécuriser en tapant sur la clavette.
- ◆ Ajuster l'étrépillon en longueur et le fixer en haut sur la console avec le connecteur L et la goupille à ressort sur le trou central ou le trou arrière de la console.

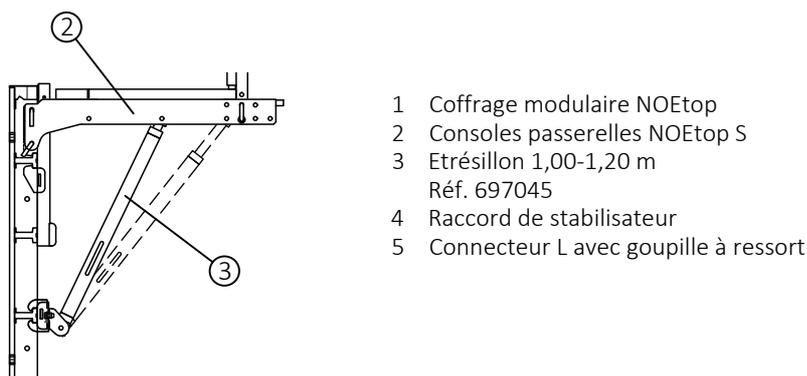


5.4.2 Mise en place des stabilisateurs

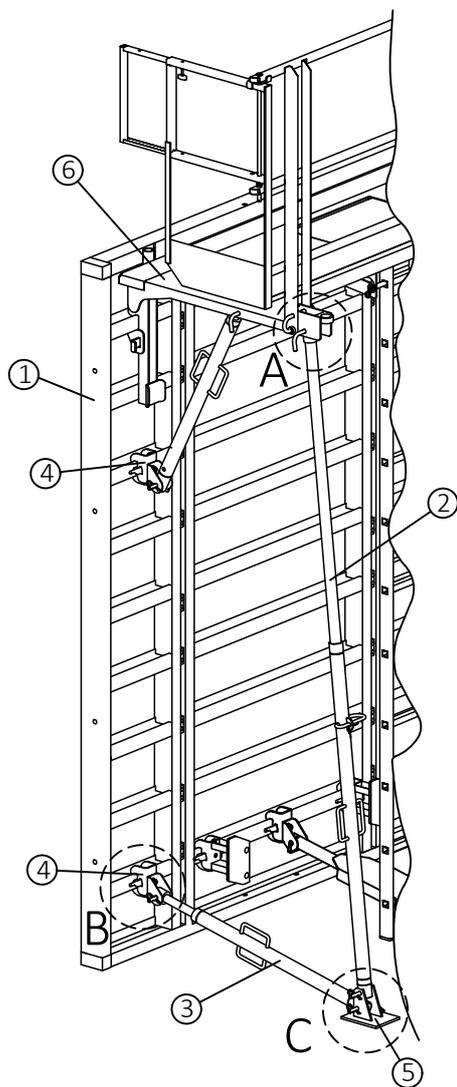


Détail A: Fixation sur le palier

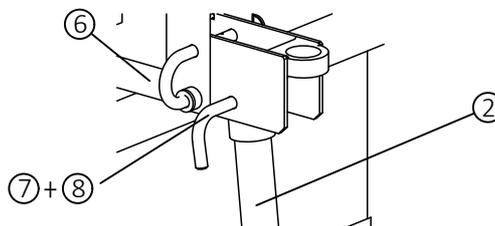

Détail B: Fixation sur le coffrage

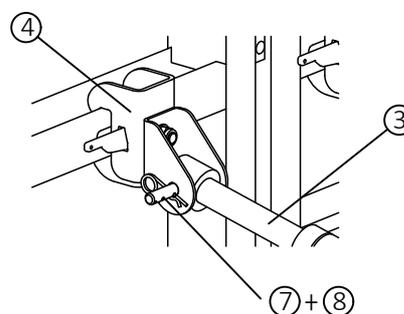


Detail C: Fixation sur plaque de pied

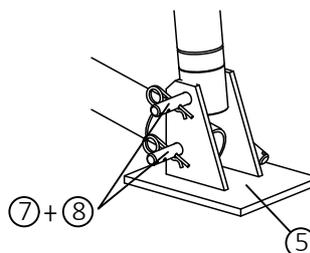


- 1 Coffrage modulaire NOEtop
- 2 Stabilisateur étau long
- 3 Stabilisateur étau court
- 4 Raccord de stabilisateur Réf. 697032
- 5 Plaque de pied Réf. 697014
- 6 Passerelle NOEtop S
- 7 Connecteur L Ø16 Réf. 697010
- 8 Goupille à ressort Ø4 mm Réf. 913304

5.5 Solution dangle extérieur pour les coins à 90 °

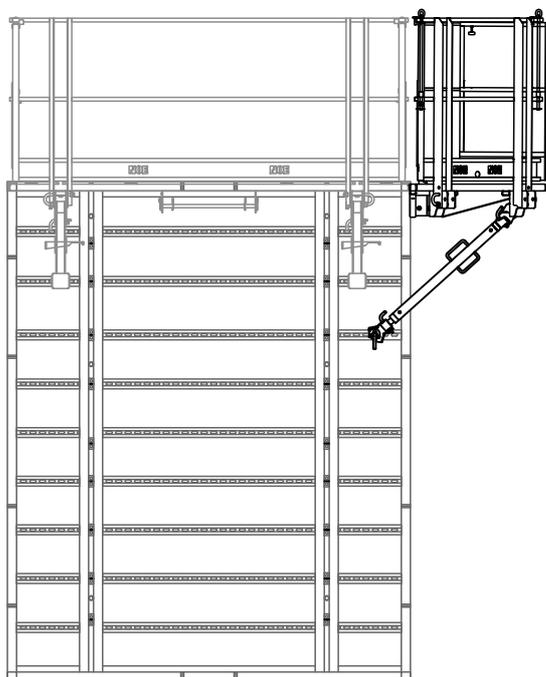


Montage de la plateforme dabout à la plateforme NOEtop S

- ◆ Soulever la plateforme dabout avec la grue et la fixer à la plateforme NOEtop S.
Positionner la plateforme.
- ◆ Visser les plateformes entre elles.
- ◆ Fixer l'étau pour l'étaie à la plateforme d'about et au coffrage.

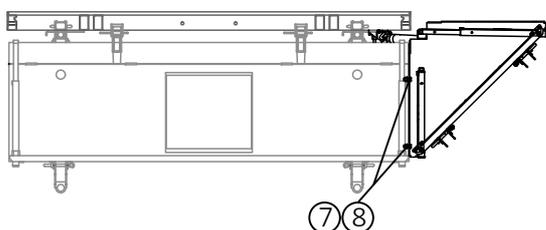

Gardes corps latéral
(pliable et démontable)

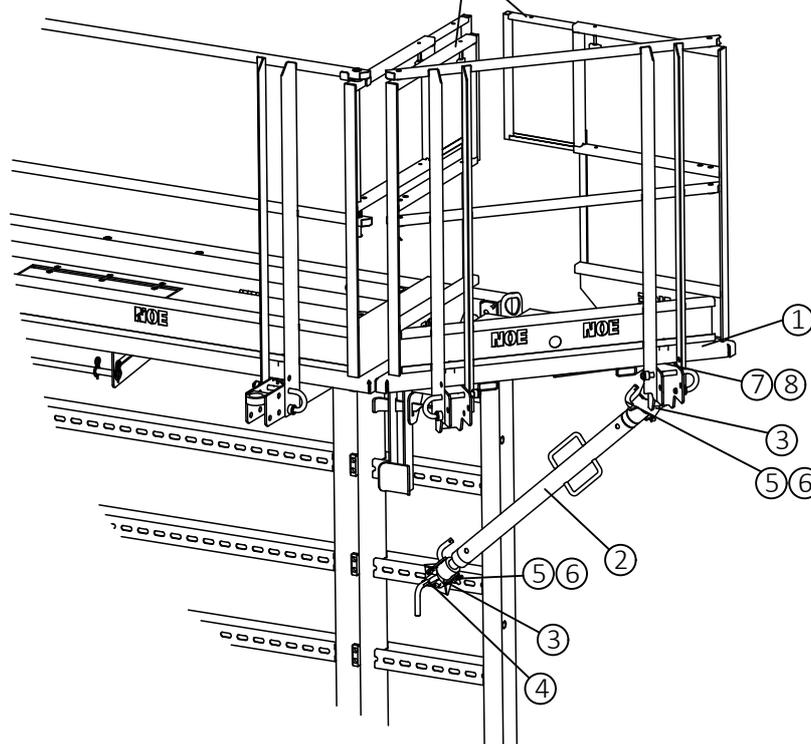


- 1 Plateforme dabout NOE
N° de pièce 408338 (1 pc)
- 2 Étau 1,00 - 1,20 m
N° de pièce 697045 (1 pc)
- 3 Platine articulée
N° de pièce 697012 (2 pcs)
- 4 Boulon à tête de marteau
N° de pièce 319338 (1 pc)
- 5 Goupille en L D16
N° de pièce 697010 (2 pc)
- 6 Goupille élastique
N° de pièce 913304 (2 pcs)
- 7 Écrou de sécurité 3 pcs)
- 8 M 16x40 (3 pcs)


6 Utilisation standard de la passerelle NOEtop S

- ◆ Pour les rehausses de coffrage la passerelle peut être mise sur les profilés oméga horizontaux. Pour le choix des stabilisateurs la stabilité doit être garantie et les échelles doivent être choisies de telle manière qu'une montée sécurisée soit possible.


Si besoin, des niveaux intermédiaires de passerelles peuvent être ajoutés en tenant compte des règlements de sécurité correspondants, quand les échelles sont montées en quinconce.

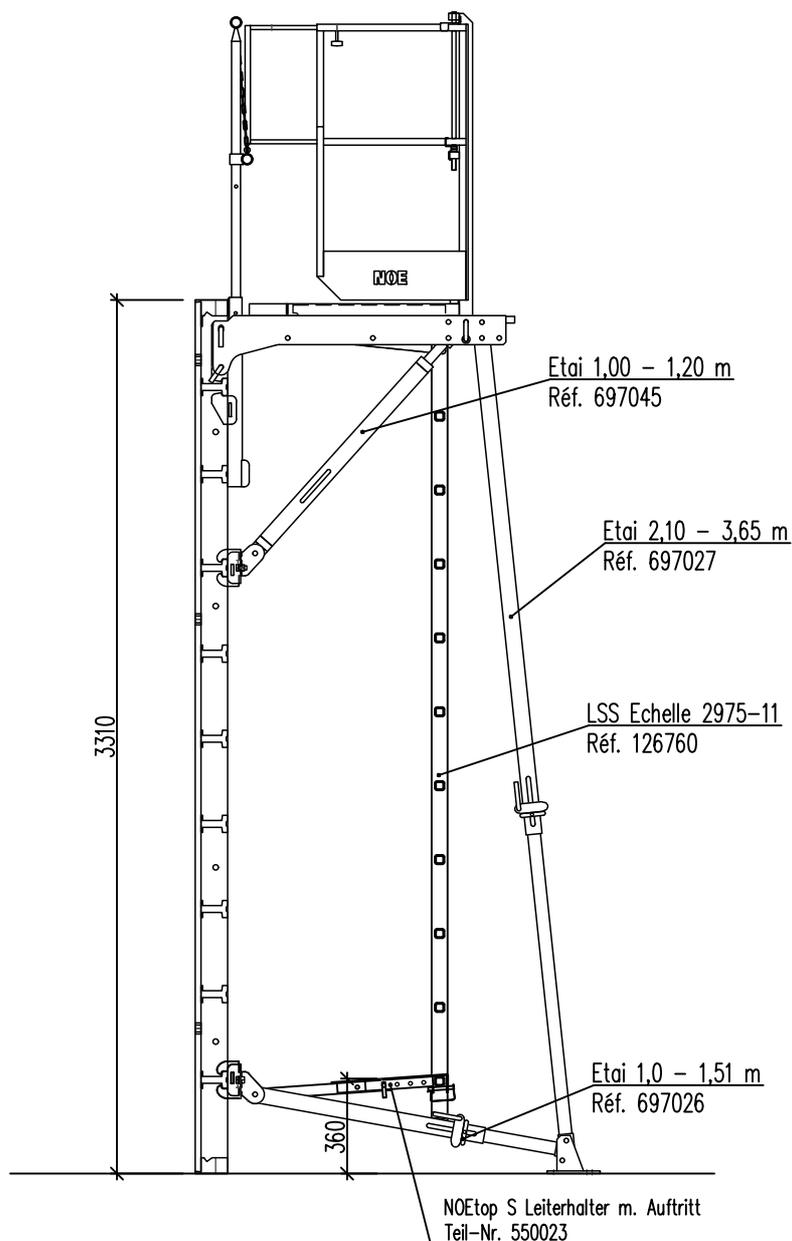


Coupe régulière 2650 mm

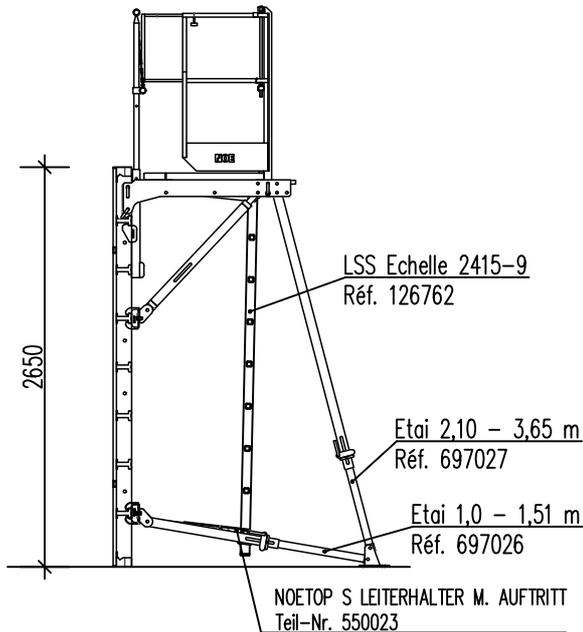

Coupe régulière 2650 + 2650 mm

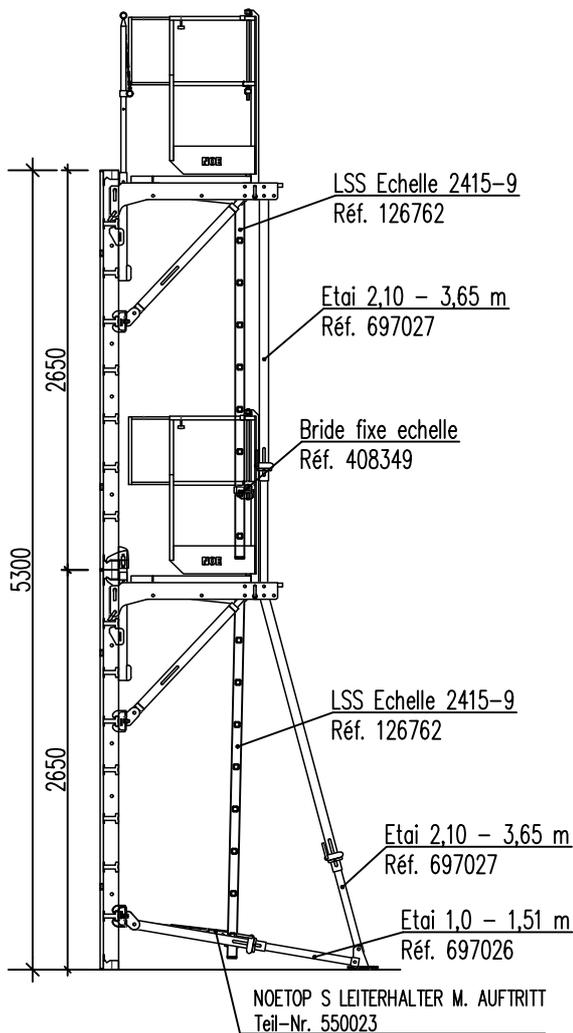

Coupe régulière 3310 + 3310 mm

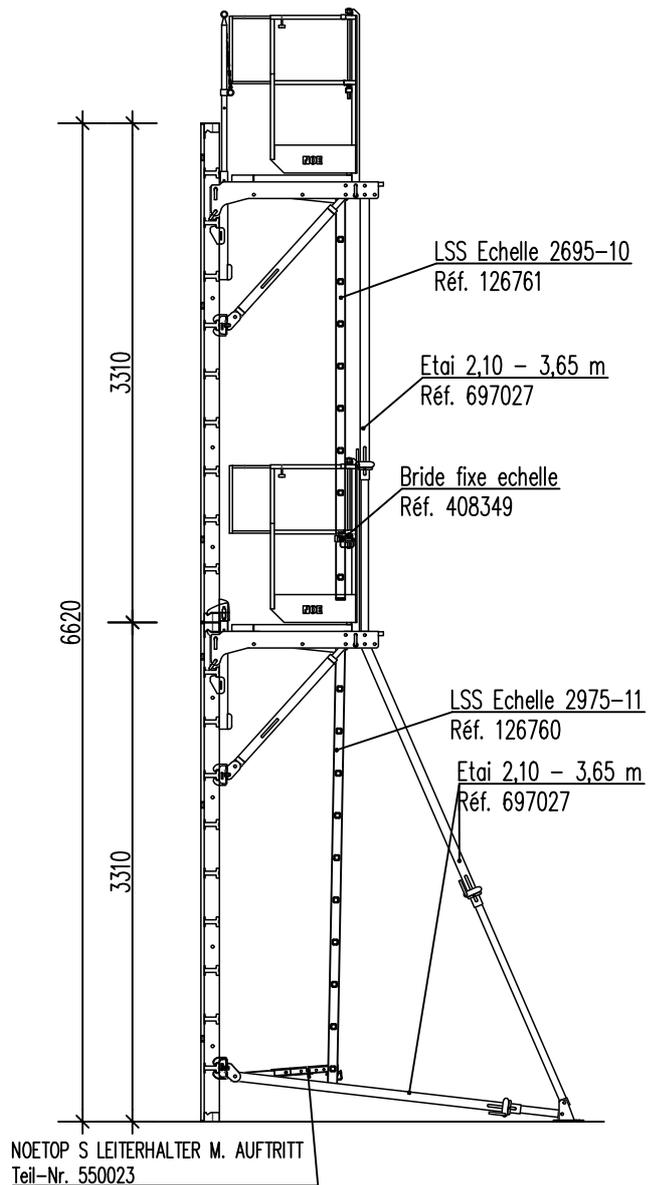

7 Solutions d'angle et surfaces de compensation

- ◆ Pour les solutions d'angles, coffrages d'about et surfaces de compensation on doit recourir à des passerelles spécialement adaptées.


En cas de besoin veuillez vous adresser à votre partenaire NOE.

8. Empilement et transport à la grue


Les éléments montés rabattus peuvent être empilés pour le transport. Des tampons montés sur le platelage des passerelles servent comme appui.

On peut transporter au maximum 5 éléments empilés.


Elévation

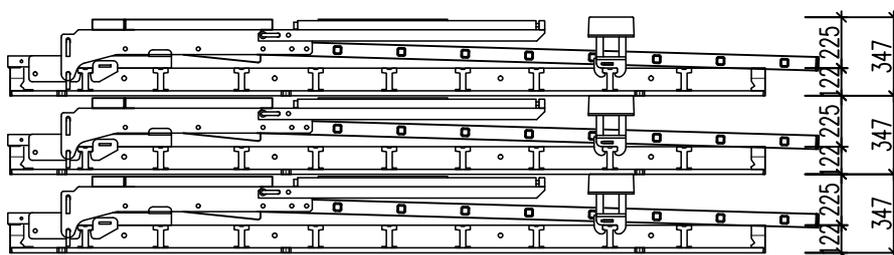

Vue en plan (représentée sans échelles et stabilisateurs)

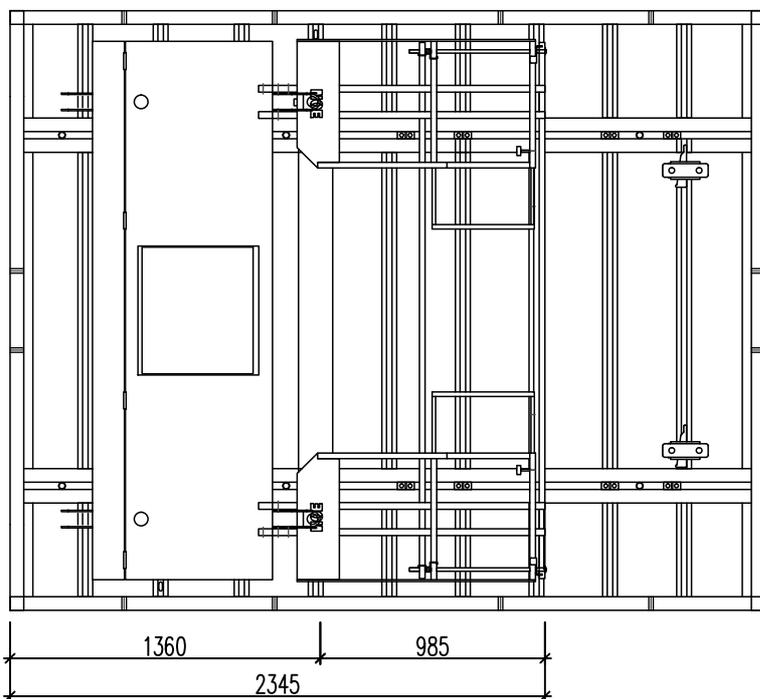

Le transport horizontal peut s'effectuer avec les goupilles de transport dans les trous transversaux, le transport vertical avec les crochets de grue NOEtop. Trouver de plus amples détails dans les instructions techniques NOEtop.

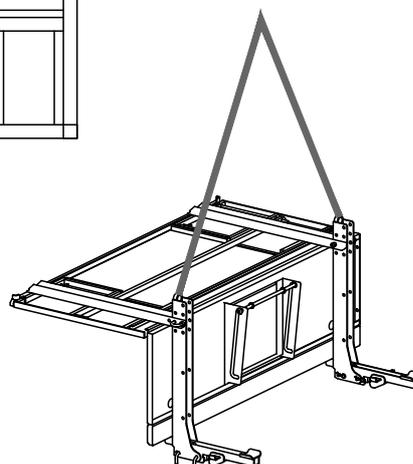

Le transport séparé de paliers s'effectue en accrochant les crochets de grue dans les anneaux.

9. Pièces constitutives


Panneaux NOEtop pour montage de passerelles

Désignation	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Réf.	Poids [kg]
PANNEAU NOETOP S MFP 2650X660 MM PANNEAU NOETOP 1325 X 660 GALV. PANNEAU NOETOP 750 X 660 GALV. PANNEAU NOETOP 450 X 660 GALV.	660	2650 1325 750 450	169912 163019 163309 163749	139 64 42 31
PANNEAU NOETOP MFP 1325 X 2650 PANNEAU NOETOP 1325 X 1325 GALV. PANNEAU NOETOP 750 X 1325 GALV. PANNEAU NOETOP 450 X 1325 GALV.	1325	2650 1325 750 450	168020 169009 169309 169749	260 112 74 55
PANNEAU NOETOP B.CANT 2650X2650 N+F PANNEAU NOETOP 1325 X 2650 GALV. PANNEAU NOETOP 750 X 2650 GALV. PANNEAU NOETOP 450 X 2650 GALV.	2650	2650 1325 750 450	168053 168019 168309 168749	479 205 136 100
PANNEAU NOETOP B.CANT 3310X2650 N+F PANNEAU NOETOP 1325 X 3310 GALV. PANNEAU NOETOP 750 X 3310 GALV. PANNEAU NOETOP 450 X 3310 GALV.	3310	2650 1325 750 450	168052 160065 160068 160073	590 253 168 124

Echafaudages NOEtop S

Passerelle

- incl.
- Consoles
 - Plancher
 - G.corps arrière
 - G.corps latéral -
 - Fixation




Largeur [mm]	Nombre Consoles	Trappe	G. corps latéral droit./ga.	Réf.	Poids [kg]
2650	2	x	x	550061	192,8
1325	2	x	x	550063	142,7
750	2			550066	93,3
450	1			550070	48,0

La fixation s'effectue par blocage et clavettes, il n'y a nul besoin d'autres pièces supplémentaires.

Des étrépillons pour raidissement


Réf. 697045

Poids 8,4 kg



Gardes corps avant NOEtop S

Si besoin mettre en place comme protection anti-chute.

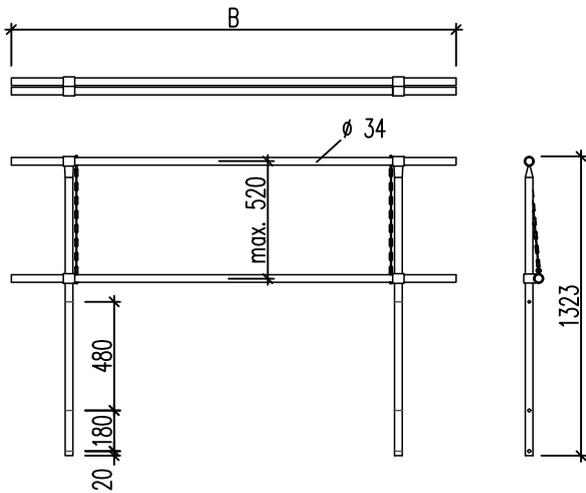

Systeme [mm]	Largeur B [mm]	Réf.	Poids [kg]
2650	2600	550131	21,9
1325	1275	550133	14,9
750	700	550136	11,8
450	400	550140	6,3

Sécuriser le gardes corps avant avec les goupilles 9 mm.

Goupille 9 mm

Réf. 890834





Tampon NOEtop S

A monter sur les éléments pour empilement

Réf. 550142

Poids 5,37 kg




Support d'échelle NOEtop S

Pour la fixation d'échelles plus anciennes avec un dépassement de longeron plus long sur l'axe de l'échelle

Réf. 126758


Poids 0,8 kg

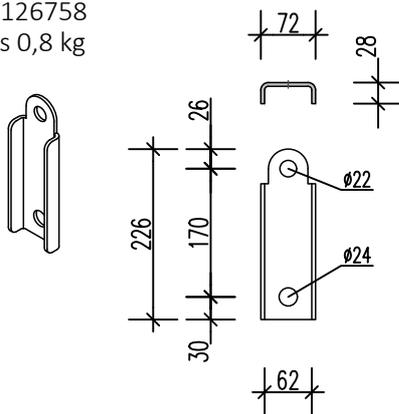

Bracon d'échelle NOEtop S

Réf. 550023

Poids 9,4 kg

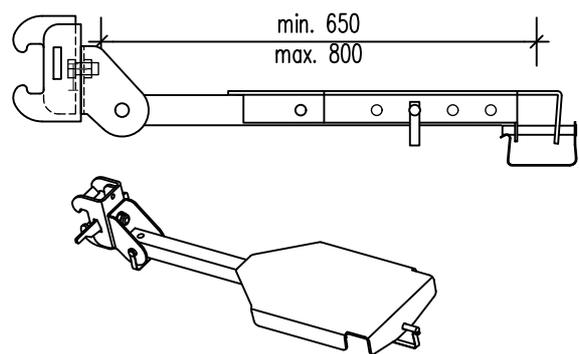


Besoin par fixation d'échelle:

Nbre.	Réf.	Désignation
2	126758	Support d'échelle
1	670600	Entretoise 60 cm
2	680580	Ecrou Sprint


Bride fixe échelle

Réf. 408349

Poids 0,5 kg

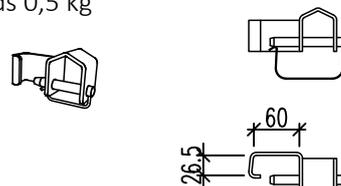


Echelles NOE LSS

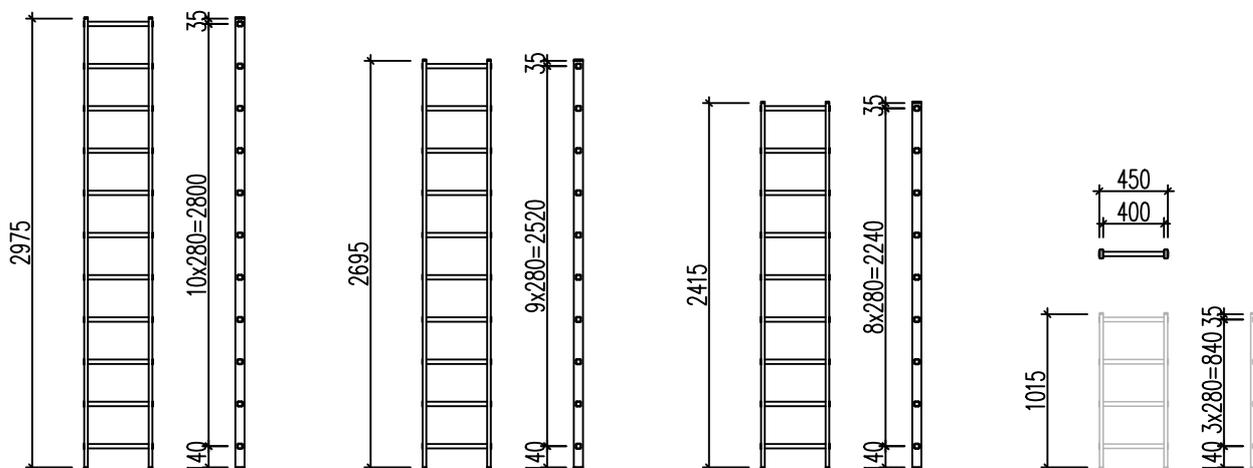

	Longeur [mm]	Echelon	Réf.	Poids [kg]
Echelle NOE LSS	2975	11	126760	7,8
	2695	10	126761	7,0
	2415	9	126762	6,3
	1015	4	126764	2,7


Rallonge d'échelle gauche

Réf. 126707
Poids 2,6 kg



Rallonge d'échelle droite

Réf. 126708
Poids 2,6 kg



Entretoise Ø15 L=60 cm

Réf. 670600
Poids 0,82 kg



Ecrou-Sprint

Réf. 680580
Poids 0,69 kg



Besoin par joint d'échelle:

Nbre.	Réf.	Désignation
1	126707	Rallonge d'échelle gauche
1	126708	Rallonge d'échelle droite
2	670600	Entretoise Ø15 L=60 cm
4	680580	Ecrou Sprint



Stabilisateurs

Stabilisateurs pour hauteurs de coffrage jusqu'à

3310 mm

- 1 Etai tirant/poussant 1750-3100 mm
Réf. 697044 (1 U.)
alternative
Réf. 697027 (2100-3650 mm)
- 2 Etai tirant/poussant 1000-1200 mm
Réf. 697045 (1 U.)
alternative
Réf. 697026 (1000-1510 mm)
- 3 Plaque de pied
Réf. 697014 (1 U.)
- 4 Connecteur L-D16
Teil-Nr. 697010 (4 U.)
- 5 Goupille à ressort
Réf. 913304 (4 U.)
- 6 Raccord de stabilisateur
Réf. 697032 (1 U.)

Plaque de pied vue en plan

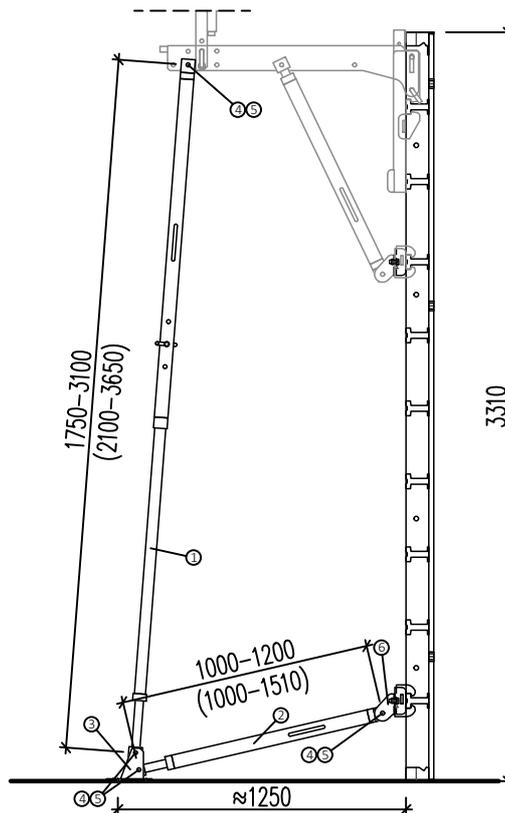


Stabilisateurs pour hauteurs de coffrage 2650-3975

mm

- 1 Etai tirant/poussant 2100-3650 mm
Réf. 697027 (1 U.)*
- 2 Etai tirant/poussant 1000-1510 mm
Réf. 697026 (1 U.)
- 3 Plaque de pied
Réf. 697014 (1 U.)
- 4 Connecteur L-D16
Réf. 697010 (4 U.)
- 5 Goupille à ressort
Réf. 913304 (4 U.)
- 6 Raccord de stabilisateur
Réf. 697032 (1 U.)

* Pour des hauteurs de coffrage supérieures à 3900 mm la passerelle doit être accrochée sur le 2.eme profilé oméga à partir du haut.

A partir d'une hauteur de coffrage de 3310 mm et comme alternative l'étai Ref. 697028 (2770-5000 mm) peut être utilisé.

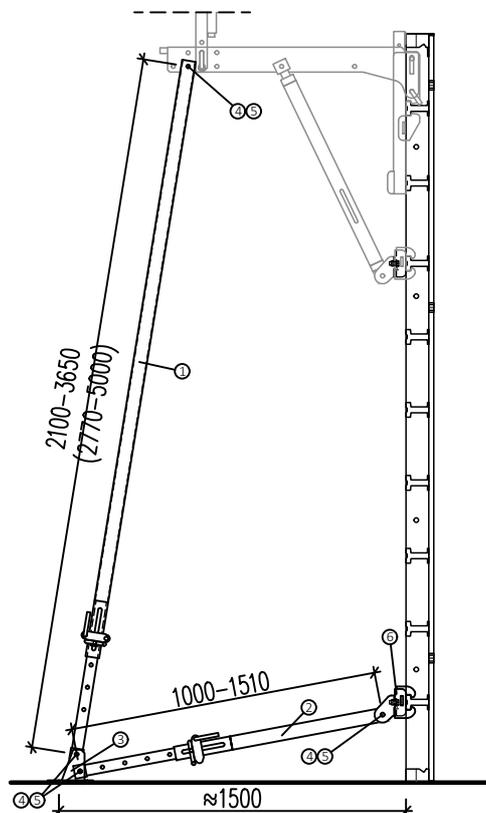

Pour les stabilisateurs sans Passerelles consulter le manuel de montage et d'utilisation NOEtop.



LE COFFRAGE



**NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG**

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen, Allemagne
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.eu

**NOE-France – Technique de Coffrage
Depot Central**

7 rue Maurice Bellonte, 02100 Saint Quentin, France
T +33 3 23 05 21 12
F +33 3 23 05 21 13
info@noefrance.fr
www.noe.eu

Autriche

NOE-Schaltechnik
noe@noe-schaltechnik.at
www.noe.eu

Belgique

NOE-Bekistingtechniek N.V.
info@noe.be
www.noe.eu

Pays-Bas

NOE-Bekistingtechniek b.v.
info@noe.nl
www.noe.eu

Pologne

NOE-PL Sp. Zo.o.
noe@noe.pl
www.noe.pl

Suisse

NOE-Schaltechnik
info@noe.ch
www.noe.eu